


PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EVACUACIÓN CURSO 2021/2022

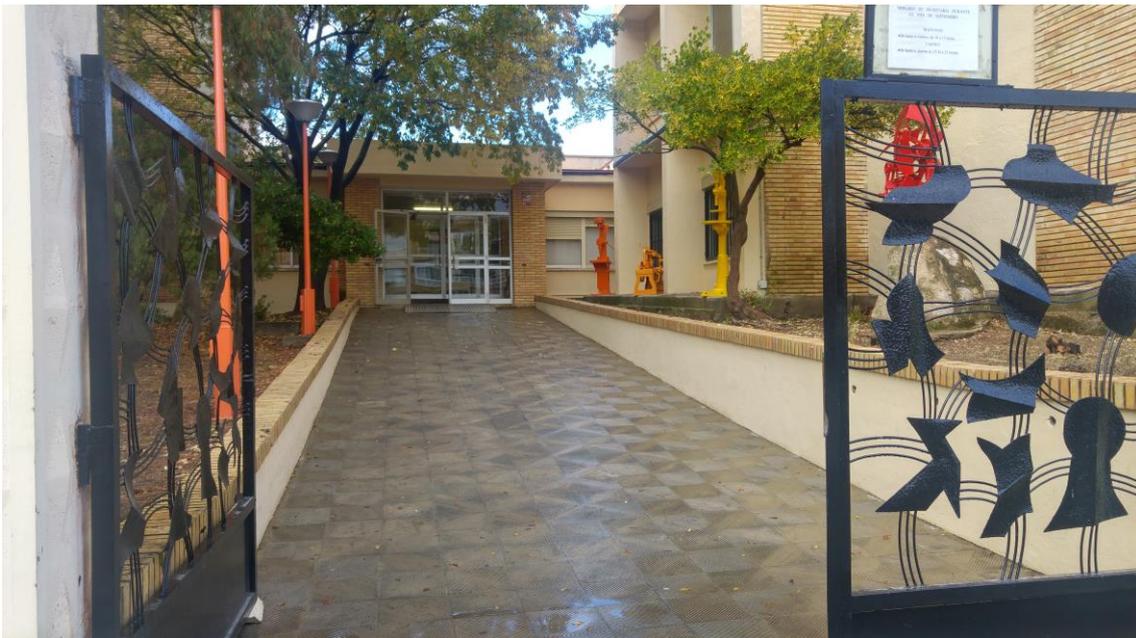

**CFPA “ANTIGUA ESCUELA ZORITA”
REQUENA**

ÍNDICE

1. DATOS DEL CENTRO

5

- a. Situación del centro
- b. Superficies y locales
- c. Equipo directivo
- d. Ocupantes
- e. Horario del centro
- f. Información sobre estudios y grupos

2. CONTENIDO.

9

- a. Situaciones de emergencia.
- b. Vías de evacuación, salidas disponibles y acceso de las ayudas externas.
- c. Punto de concentración.
- d. Medios humanos disponibles: equipos de emergencia
- e. Medios materiales disponibles.
- f. Esquemas operacionales a seguir ante de cada una de les emergencias.
- g. Instrucciones generales de actuación para el alumnado y personal del centro.
- h. Planificación y realización del simulacro de emergencia
- i. Comunicación de los datos obtenidos de los simulacros.
- j. Emergencias reales.

3. FICHAS DE EMERGENCIA.

16

- a. Ficha nº 1. Funciones del CE: Coordinador de Emergencias.
- b. Ficha nº 2. Funciones del EAE: Equipo de Alarma y Evacuación.
- c. Ficha nº 3. Funciones del EPI: Equipo de Primera Intervención.
- d. Ficha nº 4. Funciones del EPA: Equipo de Primeros Auxilios.
- e. Ficha nº 5. Funciones de PA: Persona de Apoyo.
- f. Ficha nº 6. Esquemas operativos.
- g. Ficha nº 7. Instrucciones para el Equipo de Primera Intervención.
- h. Ficha nº 8. Criterios para la evacuación.
- i. Ficha nº 9. Instrucciones generales para el alumnado.
- j. Ficha nº 10. Instrucciones generales para el personal del centro
- k. Ficha nº 11. Directorio telefónico de emergencia.
- l. Ficha nº 12. Informe de simulacro.
- m. Ficha nº 13: Informe de emergencia real

4. PLANOS

33

- a. Plano planta baja
- b. Plano planta primera
- c. Plano planta segunda

1. Datos del centro.

1. DATOS DEL CENTRO

Nombre del centro: CFPA "Antigua Escuela Zorita"
Dirección del centro: Plaza de Juan Grandía, 2 46340 Requena
Código del centro 46019362
Teléfono del centro 962339150
Correo electrónico del centro: 46019362@edu.gva.es

a. Situación del centro.

El centro F.P.A. de REQUENA se encuentra situado en la localidad de Requena, en una parcela cuadrangular de 9.739 m² de superficie aproximada, delimitada por la Avda. de la Arrabal, C/ General Brizuela, c/ Villajoyosa, Plaza de Juan Grandía por donde tiene su entrada principal y C/ Montalbanas.

b. Superficie y locales del centro.

El centro está formado por un edificio principal, con un solo acceso a alumnado por la Plaza de Juan Grandía, desde una vez en el Hall se tiene acceso a tres torres. Actualmente sólo se encuentra en uso la torre de la derecha mirando desde la fachada de Pza. Juan Grandía y las aulas y oficinas de éste mismo lado. Tiene una total superficie construida de 4.549 m² aproximadamente distribuida por plantas de la manera siguiente:

Planta baja	2.035 m ²
Planta primera	1.000 m ²
Planta segunda	365 m ²
Número de edificios	1
Superficie total construida	3.400 m ²

En la planta baja se ubican los locales siguientes:

Zona Norte o derecha: despachos de jefatura de estudios, secretaria, dirección, sala de profesores, 10 aulas de diversos tamaños, y aseos.

Zona Sur o izquierda, fondo y fondo Este: Semisótano con tres aulas, y planta baja con tres aulas, almacenes de talleres, nave de usos deportivos y distintas dependencias de almacenes y Bar, así como un transformador que sirve de electricidad al centro

En la primera planta se ubican los locales siguientes:

Zona Norte o derecha: tres aulas y aseos.

Zona Sur o izquierda, fondo y fondo Este: Tres aulas en la torre de la izquierda con aseos y varias aulas en la torre este del fondo.

En la segunda planta se ubican cuatro aulas en la zona sur.

Zona Norte o derecha: tres aulas y aseos.

Zona Sur o izquierda, fondo y fondo Este: Tres aulas en la torre de la izquierda con aseos.

Además, en el centro existen unas pistas deportivas en la zona trasera. Sólo es utilizado por el Centro de Formación de personas Adultas el Ala este del edificio hasta el Bar y La torre situada en primer plano sobre el ala este. Con planta primera y segunda.

c. Equipo directivo del centro

Directora: M^a Asunción Hernández Cárcel
Jefe de Estudios: Ricardo M. Olmos de León
Secretaria: M^a Ascensión García Mislata

d. Ocupantes del centro.

El número de ocupantes del centro durante el curso 2021/2022 es el siguiente:

- Docentes (personal GVA): 8
- Monitores: 16
- Alumnado: 413

e. Horario del centro

El Centro tiene tres turnos: Con un horario en el turno de mañana de 9:30 a 13:30, otro del turno de tarde 15:30 a 18:30 y otro de noche de 19:30 a 22:30.

f. Información sobre estudios y grupos

En el curso 2021 – 2022 existen los grupos y programas siguientes:

F.P.A.

- 1 grupo de 1º CICLO NIVEL 1 (Alfabetización)

- 1 grupo de 1º CICLO NIVEL 2 (Neolectores)
- 2 grupo de 2º CICLO NIVEL 1 (GES 1)
- 2 grupo de 2º CICLO NIVEL 2 (GES 2)

PROGRAMAS FORMATIVOS

- 4 grupos de Informática
- 1 grupo de Acceso a Universidad para mayores de 25 años
- 1 grupo de Preparación pruebas acceso a ciclo formativo de grado superior
- 3 grupos de Castellano para Extranjeros
- 2 grupos de Inglés para viajar
- 3 grupos de Valenciano
- 5 grupos de Restauración de muebles
- 2 grupos de Manualidades y Bolillos
- 1 grupo de Corte y confección
- 1 grupo de Trabajos con esparto
- 1 grupo de Pintura
- 2 grupos de Fotografía
- 3 grupos de Cerámica
- 1 grupo de Repostería Creativa
- 2 grupos de Tertulias literarias
- 1 grupo de Apicultura
- 1 grupo de Patchwork
- 1 grupo de Teatro
- 1 grupo de Tai-chi
- 1 grupo de Seminario Arte Románico

2. Contenido.

a. Situaciones de emergencia.

En el Centro de Formación de Personas Adultas de Requena han sido consideradas como posibles situaciones que pueden dar origen a una emergencia las siguientes:

- Incendio.
- Aviso de bomba.
- Terremoto.
- Explosión.
- Accidente de cualquier persona que se encuentre en el centro.

b. Vías de evacuación, salidas disponibles y acceso de las ayudas externas.

Tanto las vías de evacuación como las salidas de planta disponibles en el centro vienen reflejadas en los planos.

Acceso ayudas externas. El acceso situado en la Plaza de Juan Grandía permite el paso de ambulancias. El acceso de la C/ Villajoyosa permite el paso de ambulancias y Camión de Bomberos dentro de los patios del recinto escolar.

c. Punto de concentración.

En el centro para proceder al recuento de personas en una emergencia general, se han considerado tres puntos de concentración que vienen reflejados en los planos:

1. El situado en el exterior del centro, en la Plaza de Juan Grandía, en la fachada de enfrente al Centro.

d. Medios humanos disponibles: equipos de emergencia.

Los equipos de emergencia del centro estarán formados por el personal docente del Centro. Así:

- COORDINADOR DE EMERGENCIAS (CE): el profesor que ejerza las funciones de director del centro en cada momento.

HORARIO	COORDINADOR DE EMERGENCIAS	COORDINADOR DE EMERGENCIAS SUSTITUTO
De 09:30 a 13:30	M ^a Asunción Hernández Cárcel	M ^a Ascensión García Mislata
De 19:30 a 22:30	Ricardo M. Olmos de León	M ^a Ascensión García Mislata

- EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE):

El EAE lo formará:

Por las mañanas:

El docente que se encuentre dando clases en el aula B1: (4FDA) y en su defecto en el aula de Alfabetización por las mañanas ayudado por el docente que se encuentre

Por las tardes: El monitor que se encuentre impartiendo clases en el centro.

Por las noches: El docente que se encuentre en el aula de B1.

Cada uno de los diferentes EAE se colocará en sus puntos de ubicación, establecidos en los planos de cada planta.

- EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI):

El EPI lo formara:

Por las mañanas:

El docente que se encuentre dando clases en el aula B2 (5FDA) y en su defecto en el aula de Neolectores, ayudado por el docente que se encuentre impartiendo clase en las plantas superiores si los hubiere.

Por las tardes: El monitor que se encuentre impartiendo clases en el centro.

Por las noches: El docente que se encuentre en el aula B2. Ayudado por los docentes que se encuentren en las plantas superiores si los hubiere.

- EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA).

El EPA estará formado por el profesor (si lo hubiere) que no esté ocupando las aulas B1 de 4FDA y B2 2 de 5FDA, ni sea Coordinador de Emergencias, será cualquier profesor incluido los que se encontraban ayudando en el EPI en las plantas altas.

- PERSONAL DE APOYO (PA): No se dispone de suficiente profesorado en el centro, si bien dadas las características del alumnado y el flujo de asistencia, será elegido de entre el alumnado por el profesor que se encuentre en el aula B1 (4fda)


LAS FUNCIONES DE CADA EQUIPO DE EMERGENCIA VIENEN RECOGIDAS EN LAS CORRESPONDIENTES FICHAS DE EMERGENCIA:

Coordinadores de Emergencias (CE)	Ficha nº1
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)	Ficha nº2
Equipo de Primera Intervención (EPI)	Ficha nº3
Equipo de Primeros Auxilios (EPA)	Ficha nº4
Personal de Apoyo (PA)	Ficha nº5

e. Medios materiales disponibles.

El centro dispone de los medios materiales siguientes:

- Señal de alarma. Como señal de alarma se utilizará la sirena habitual del centro con los tonos siguientes:

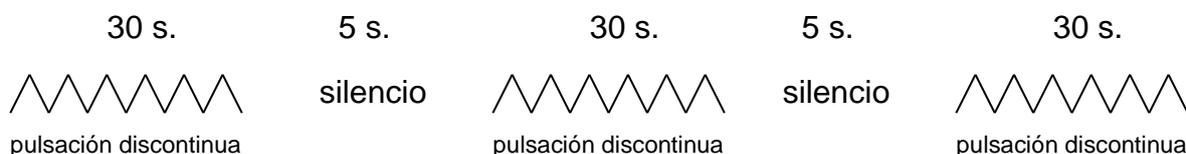

- Directorio telefónico de emergencia. El Directorio telefónico de emergencia se encuentra en el despacho de secretaria y dirección colgado al lado del teléfono de acuerdo con la ficha nº11.
- Botiquín portátil. Se encuentra en el despacho de secretaría.
- Extintores. el centro posee 6 extintores repartidos por todo el centro en los lugares reflejados en el plano. La empresa LEYMO se encarga de su revisión y de la sustitución de los extintores caducados. La última revisión

ha sido en el mes de octubre de 2021 y se sustituyeron dos extintores caducados. Existen de tres tipos:

- extintores de agua pulverizada
 - extintores de polvo ABC
 - extintores de CO₂
-
- Alumbrado de emergencia. Han sido instaladas 33 puntos de luz de emergencia en todas las dependencias usadas por el CFPA “Antigua Escuela Zorita”. Dicha instalación se ha llevado a cabo en el mes de diciembre de 2021, por la empresa JUANJO GARCÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS S. L.

f. Esquemas operacionales a seguir ante cada una de las emergencias.

Las actuaciones a seguir de todos los ocupantes del centro ante una emergencia están reflejadas en la ficha nº6.

g. Instrucciones generales de actuación para alumnos y personal del centro.

Las instrucciones generales para el alumnado se recogen en la ficha nº 9.
Las instrucciones generales para al personal del centro se recogen en la ficha nº10

h. Planificación y realización del simulacro de emergencia.

h.1. Reuniones previas al simulacro de emergencia.

Antes de la realización del simulacro se mantendrán las reuniones necesarias a fin de realizar, como mínimo, las siguientes tareas:

- Explicación de las Medidas de Emergencias a todo el personal del centro.
- Nombramiento de los Equipos de Emergencia en función del horario.
- Indicación de cual es la señal de alarma.
- Indicación de todas las salidas de emergencia.
- Indicación a los EAE de sus puntos de ubicación.
- Indicación a los EPI de la localización de los medios de extinción de incendios.
- Indicación a los EPA de la localización del botiquín portátil.

- Indicación al PA de la localización de:
 - las llaves generales de corte de los suministros de electricidad.
 - el directorio telefónico de emergencia.
 - los EAE por plantas.
 - las llaves de apertura de las salidas del recinto escolar.
- Entrega de documentación, (como mínimo) de:

Coordinadores de Emergencias (CE)	Las Medidas de Emergencias completas
EAE	Fichas nº1, nº2, nº6
EPI	Fichas nº1, nº3, nº6, nº7
EPA	Fichas nº1, nº4, nº6
PA	Fichas nº1, nº5, nº6
Docentes y resto del personal del centre	Fichas nº1, nº10, nº6
Docentes (para su explicación al alumnado)	Ficha nº9
Personal de contratatas	Ficha nº1, nº10

- Explicación a todos los alumnos del ejercicio de simulacro y de las instrucciones a seguir.

h.2. Periodicidad y pautas en la realización del simulacro.

Se realizará, como mínimo, un simulacro de emergencia dentro de los tres primeros meses del curso escolar con carácter obligatorio.

Sin embargo cada año podrá acordarse que en la Programación General Anual (PGA) se realice un simulacro con carácter trimestral.

El simulacro se planificará según los datos de la ficha nº12 a y se evaluará de acuerdo a las fichas nº 12b y nº 12c.

La semana posterior al simulacro de emergencia se mantendrá una reunión con los miembros de los equipos de emergencia para el análisis de los resultados del simulacro, del que se levantará acta.

i. Comunicación de los datos obtenidos de los simulacros.

Uno de los Coordinadores de Emergencias cumplimentará el formulario on-line del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector Docente, dentro de los 10 días siguientes a la realización del simulacro, en la dirección:

[https://ovice.gva.es/oficina_tactica/#/tramita/10007/10009/cauce?idform=Ficha Simulacro](https://ovice.gva.es/oficina_tactica/#/tramita/10007/10009/cauce?idform=Ficha_Simulacro)

j. Emergencias reales.

Cuando se produzca una emergencia real, el Coordinador de Emergencias cumplimentará la ficha nº13 y la remitirá lo más pronto posible al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector Docente mediante el número de fax: 963184581.

3. Fichas de emergencia.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA “ANTIGUA ESCUELA ZORITA” REQUENA
	FUNCIONES DEL COORDINADOR DE EMERGENCIAS (CE)

FUNCIONES GENERALES.

ES EL MÁXIMO RESPONSABLE Y AUTORIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA.

- Deberá estar siempre LOCALIZABLE.
- SIEMPRE SERÁ AVISADO cualquiera que sea el tipo de emergencia.
- RECIBIRÁ INFORMACIÓN Y VALORARÁ LA GRAVEDAD de las emergencias.
- ORDENARÁ que se emita la señal de alarma.
- DECIDIRÁ EL MOMENTO, EL ORDEN Y LAS VÍAS DE LA EVACUACIÓN DE CADA EDIFICIO en función del tipo de emergencia.
- DECIDIRÁ EL MOMENTO en que se deban solicitar las AYUDAS EXTERNAS
- MOVILIZARÁ a los diferentes equipos de las Medidas de emergencia, que estime necesarios.
- DIRIGIRÁ todas las acciones a desarrollar durante la emergencia.
- RECIBIRÁ información en todo momento de los distintos equipos de las Medidas de emergencia.
- COLABORARÁ con las ayudas externas cuando éstas lleguen al centro.
- CUMPLIMENTARÁ el informe del simulacro on-line
- REALIZARÁ los informes de emergencia real “a posteriori”.

FUNCIONES EN CASO DE ACCIDENTE.

- PERMANECERA junto al herido.
- AVISARÁ al equipo de primeros auxilios u ordenará que se les avise.
- AVISARÁ u ordenará avisar a las ayudas externas, cuando lo estime necesario, a instancias del equipo de primeros auxilios.
- AVISARÁ E INFORMARÁ del suceso a los familiares del herido.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA "ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA
	FUNCIONES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE)

FUNCIONES

- Estará a las órdenes del Coordinador de Emergencias (CE).
- NO INICIARÁ LA EVACUACIÓN HASTA RECIBIR LA ORDEN DEL Coordinador de Emergencias (CE).
- En cada planta DARÁN LAS ÓRDENES a los ocupantes de la misma, para el inicio de la evacuación EN EL MOMENTO Y POR LA VÍA QUE LE COMUNIQUE EL Coordinador de Emergencias (CE).
- MANTENDRÁ EL ORDEN Y CONTROLARÁ la evacuación comprobando que se siguen las instrucciones generales en caso de evacuación.
- PERMANECERÁ EN ALERTA ante cualquier situación que pueda dificultar la evacuación.
- CONTROLARÁ que las salidas de planta o edificio permanezcan permanentemente abiertas y sin obstáculos hasta finalizar la evacuación.
- Los MIEMBROS del equipo de la PLANTA BAJA, CONTROLARÁN que el personal evacuado salga por las puertas establecidas y se dirija a los puntos de concentración establecidos en cada caso.
- IMPEDIRÁ que el personal evacuado haga uso de los ascensores.
- VERIFICARÁ que no quede nadie en ninguna de las dependencias de su planta.
- VERIFICARÁ que las ventanas y las puertas de todas las dependencias de su planta estén cerradas.
- SERÁ EL ÚLTIMO EN ABANDONAR LA PLANTA, una vez finalizada la evacuación.
- Una vez acabada la evacuación, lo comunicará al Coordinador de Emergencias (CE).

 GENERALITAT VALENCIANA <small>Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport</small>	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA “ANTIGUA ESCUELA ZORITA” REQUENA
	FUNCIONES DEL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI)

FUNCIONES

- ESTARÁN SIEMPRE BAJO LAS ORDENES Y EN CONTACTO CON EL COORDINADOR DE EMERGENCIAS (CE).
- Se DIRIGIRÁN AL FOCO DE LA EMERGENCIA.
- NUNCA ACUDIRÁN AL FOCO DEL INCENDIO SOLOS, DEBIENDO TRABAJAR EN PAREJAS.
- EN NINGÚN CASO, PONDRÁN EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA.
- INTENTARÁN APAGAR EL FUEGO con el método de extinción más adecuado y más próximo, y en el caso de no poder apagarlo, intentarán evitar su propagación, siguiendo los consejos e instrucciones que se recogen en la ficha nº7.
- COLABORARÁN con las ayudas externas, si el Coordinador de Emergencias (CE) lo considerara necesario.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA “ANTIGUA ESCUELA ZORITA” REQUENA
	FUNCIONES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA)

FUNCIONES


- ESTARÁN SIEMPRE BAJO LAS ORDENES DEL COORDINADOR DE EMERGENCIAS (CE).
- PRESTARÁ, en cualquier caso, asistencia a cualquier herido o accidentado, evaluando la lesión e informando al Coordinador de Emergencias (CE).
- En caso de evacuación, LLEVARÁN al “punto de concentración” el botiquín portátil para atender las primeras curas.
- PREPARARÁN EL TRASLADO del herido si fuese necesario.
- ACOMPAÑARÁN AL HERIDO al centro sanitario, en caso de no estar presentes los familiares.
- ANOTARÁN en una lista de accidentados el nombre de la persona evacuada, causas de las lesiones y si han sido trasladados a algún centro sanitario. Esta información la trasladarán Coordinador de Emergencias (CE).

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA “ANTIGUA ESCUELA ZORITA” REQUENA
	FUNCIONES DEL PERSONAL DE APOYO (PA)


FUNCIONES

- ESTARÁN SIEMPRE BAJO LAS ORDENES DEL COORDINADOR DE EMERGENCIAS (CE).
- Es el responsable de comunicar la alarma y avisar a las ayudas exteriores, cuando se lo ordene el Coordinador de Emergencias (CE).
- Es el responsable de desconectar las instalaciones generales del centro (eléctrica, gas) y de bloquear los ascensores y montacargas cerciorándose de que no quede nadie dentro. Únicamente no se desconectará la instalación eléctrica en caso de fuga de gas ya que la acción podría provocar chispas que provocaran un incendio o explosión.
- Es el responsable de abrir las salidas del edificio y del exterior del recinto escolar, si se encuentran cerradas.
- Pueden nombrarse más de uno en caso de necesidades concretas del centro, como podría ser su tamaño, y que sirviera del enlace entre el Coordinador de Emergencias (CE) y el resto de los equipos para canalizar de una manera más rápida y eficiente las decisiones y órdenes del Coordinador de Emergencias (CE).


 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA "ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA
	ESQUEMA OPERATIVO DE ACTUACIÓN POR ACCIDENTE

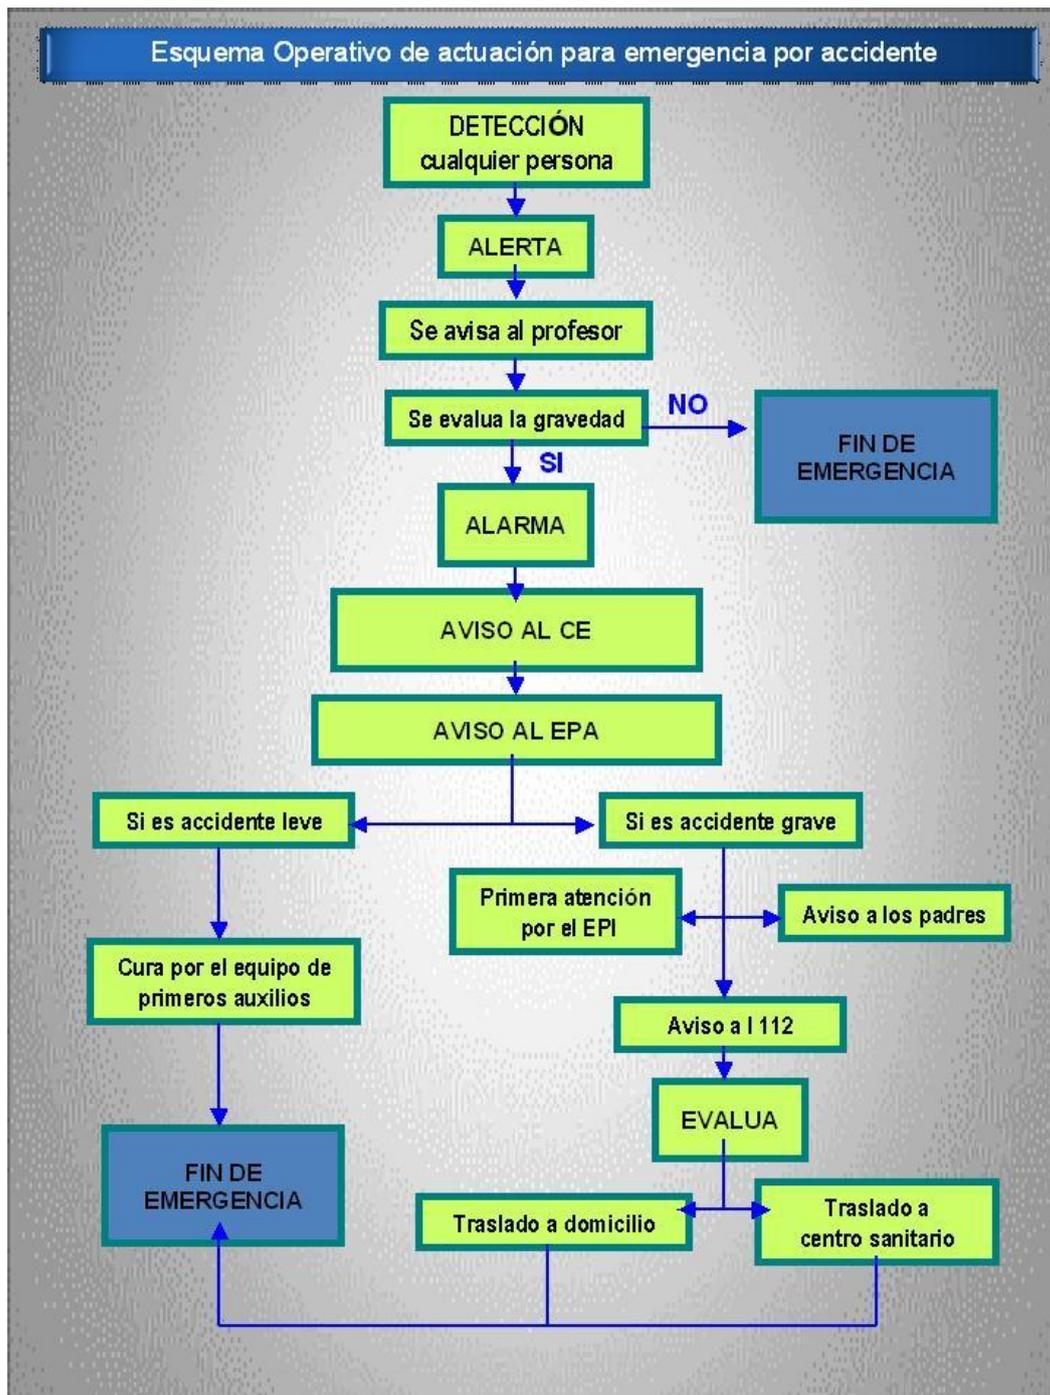


 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA "ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA
	ESQUEMA OPERATIVO DE ACTUACIÓN POR EMERGENCIA

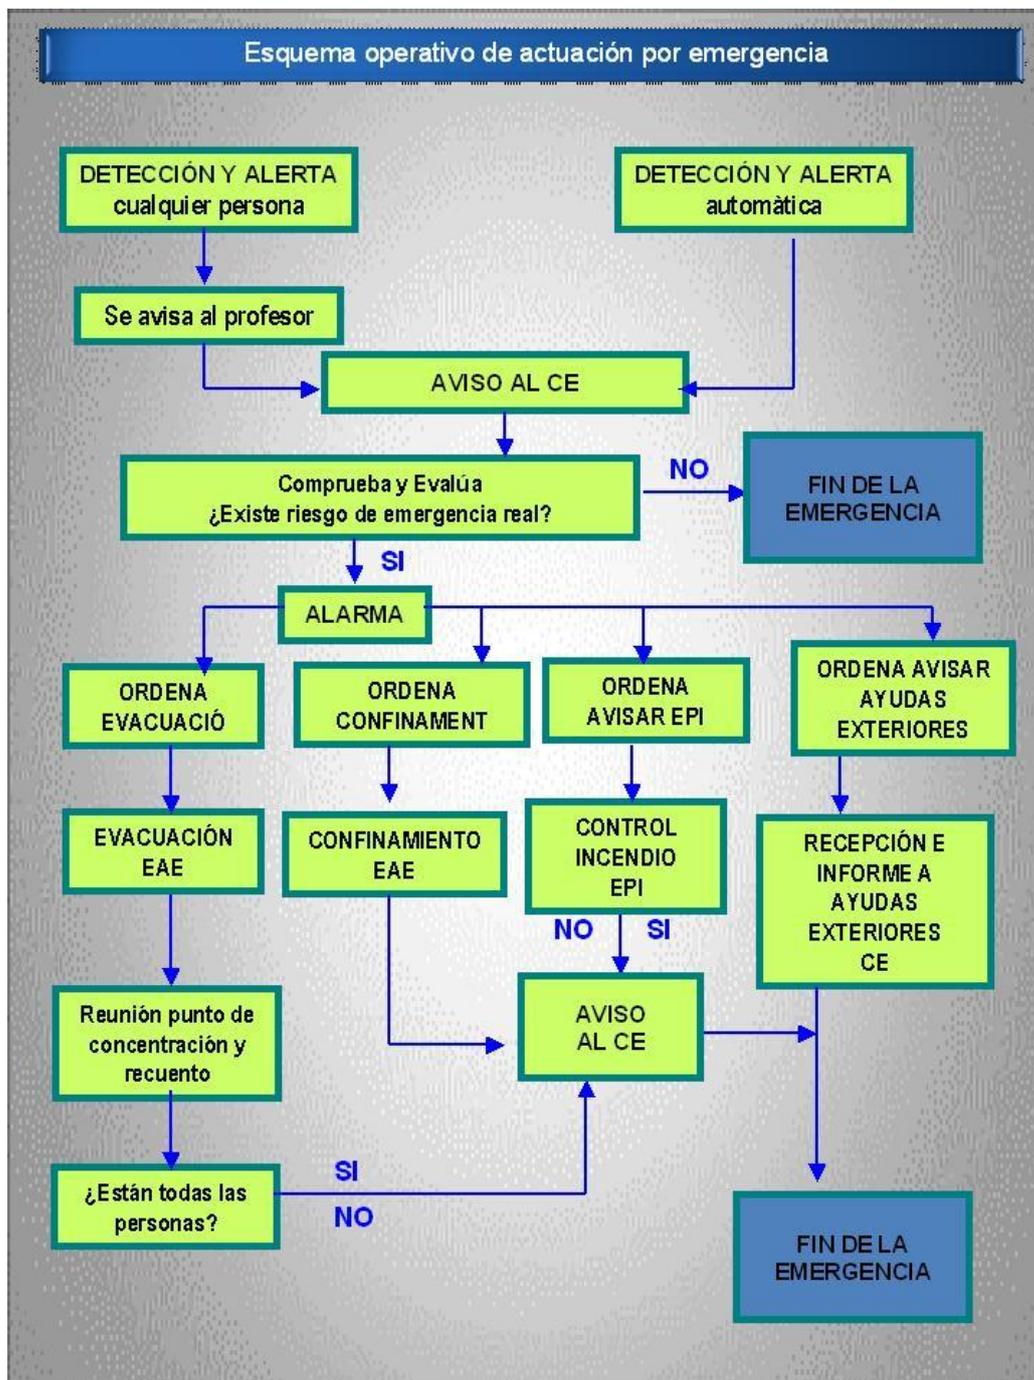


 <p>GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport</p>	<p>MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA "ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA</p>
	<p>INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI)</p>

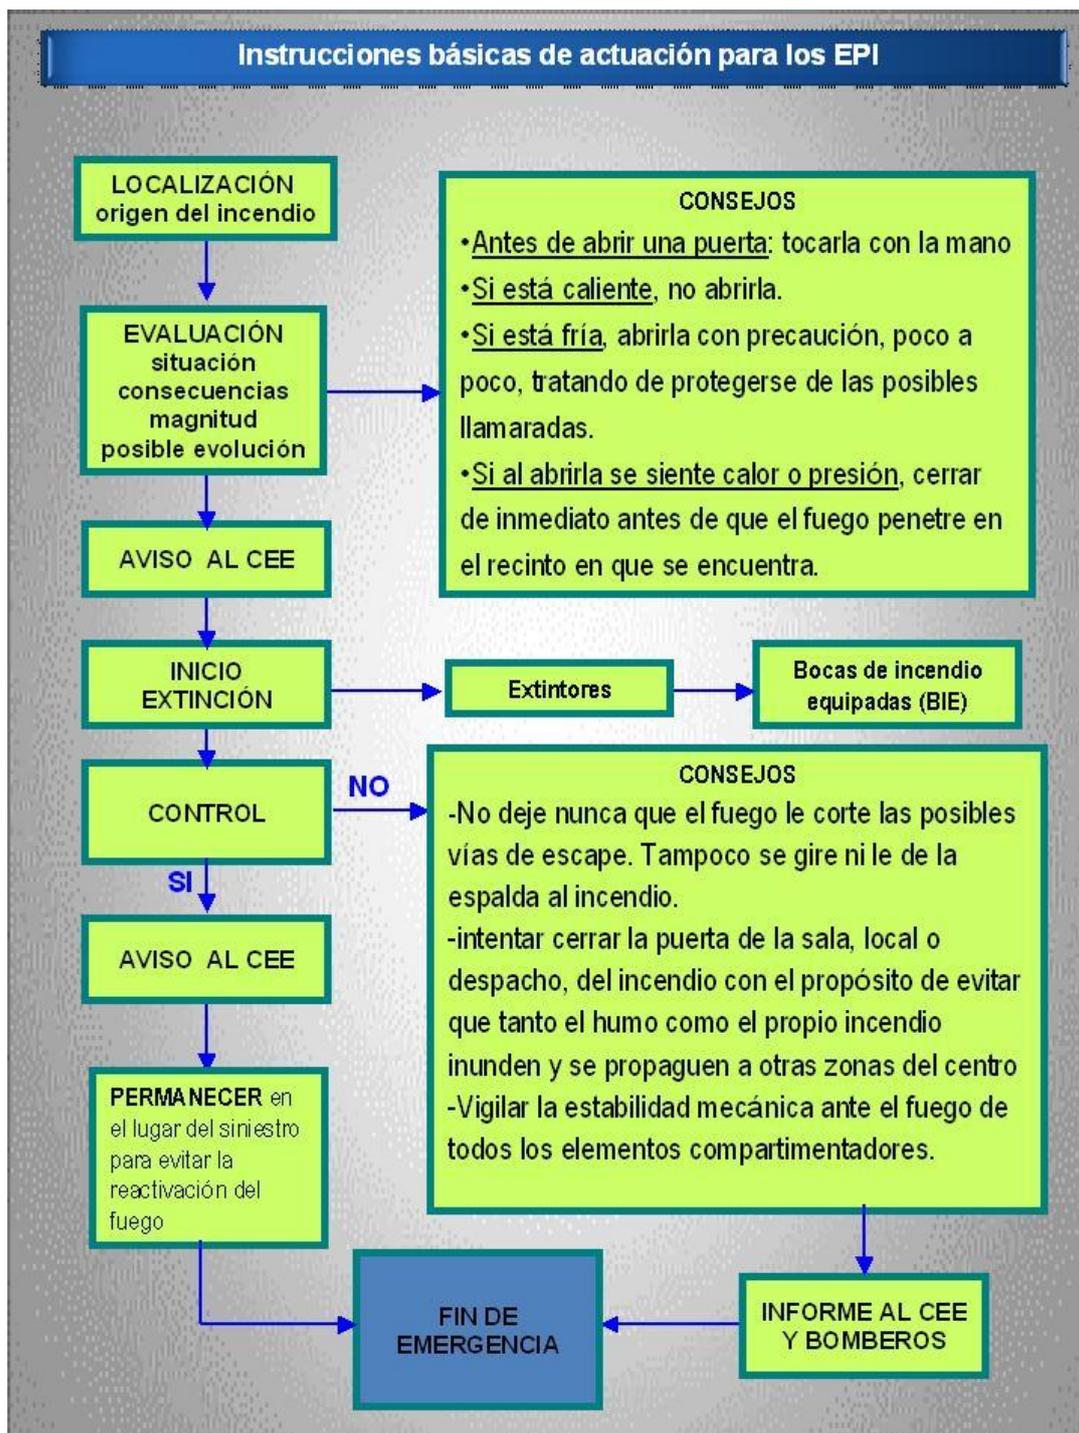






 <p>GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport</p>	<p>MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA "ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA</p>
	<p>CRITERIOS PARA LA EVACUACIÓN</p>

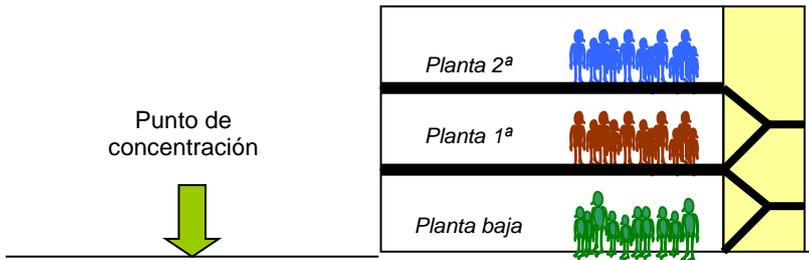

EVACUACION SIN

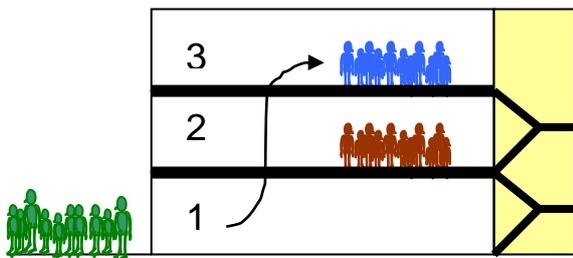

CASO DE INCENDIO

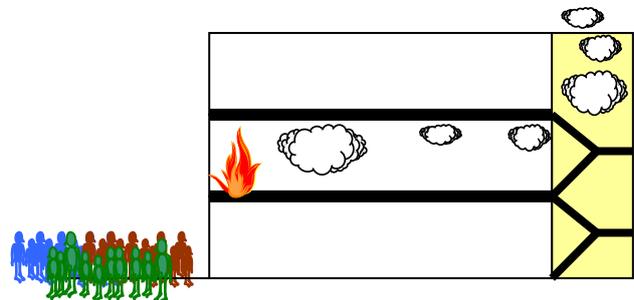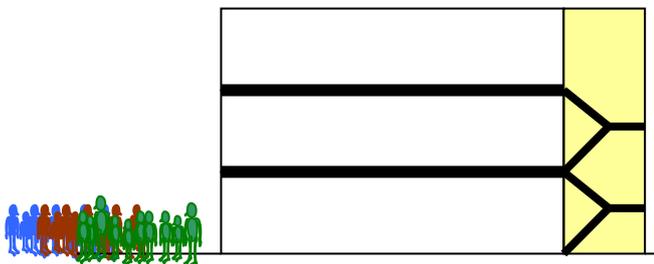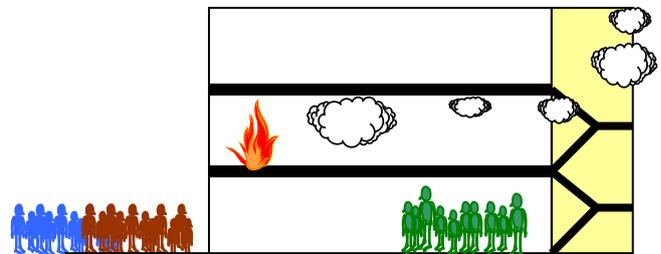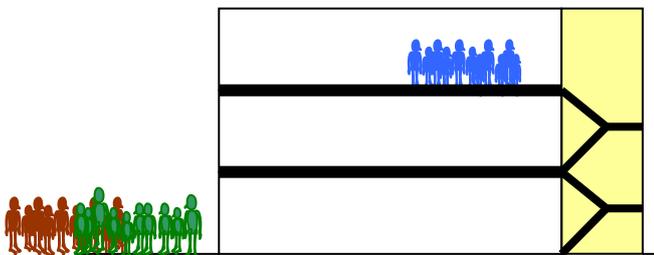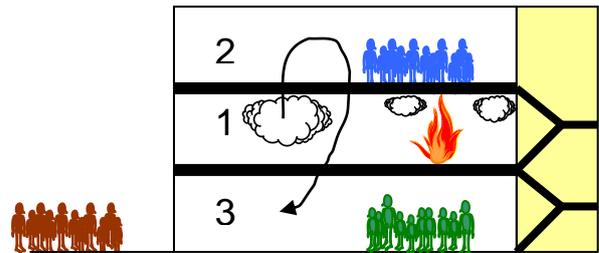

EVACUACION ASCENDENTE COMENZANDO POR LA PLANTA BAJA

LA PLANTA SINIESTRADA SIEMPRE EN PRIMER LUGAR Y DESPUES LAS SUPERIORES INMEDIATAS EN ORDEN ASCENDENTE DESPUES LAS PLANTAS INFERIORES EN ORDEN DESCENDENTE

 <p>GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport</p>	<p>MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA “ANTIGUA ESCUELA ZORITA” REQUENA</p>
	<p>INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL ALUMNADO</p>

SI SE DETECTA UNA EMERGENCIA

- SI DETECTA UNA EMERGENCIA, MANTENDRÁ LA CALMA y lo COMUNICARÁ al profesor más cercano.
- RETORNARÁ a su aula lo más rápidamente posible.

SI SE REALIZA UNA EVACUACIÓN

- SE MANTENDRÁ el orden y SE ATENDERÁN las indicaciones del profesor.
- SE ESPERARÁ la orden de salida del profesor.
- SE SALDRÁ ordenadamente y sin correr, respetando el orden que se establezca sin empujar.
- SE DIRIGIRÁ A LA VÍA DE EVACUACIÓN que le indique el profesor
- NO SE ENTRETENDRÁ a coger objetos personales.
- NO SE AGACHARÁ ni se PARARÁ para recoger objetos que se hayan caído.
- SE INTENTARÁ NO HABLAR DURANTE LA EVACUACIÓN.
- Si hay humo, la evacuación se realizará a ras de suelo.
- SE DEJARÁN CONDUCIR hasta el punto de concentración establecido:
Plaza Juan Grandía, fachada frente a la puerta del centro educativo
- NO SE INTENTARÁ ALTERAR el itinerario de evacuación que le corresponda.
- PERMANECERÁ en el punto de concentración hasta nueva orden.
- SE UTILIZARÁN las salidas que se le indiquen para cada zona.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA “ANTIGUA ESCUELA ZORITA” REQUENA
	INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL PERSONAL DEL CENTRO

SI SE DETECTA UNA EMERGENCIA

- SI DETECTA UNA EMERGENCIA, MANTENDRÁ LA CALMA y lo COMUNICARÁ al Coordinador de Emergencias (CE) o hará uso de los pulsadores del edificio si los hubiese.
- SI ES UN ACCIDENTE, mantendrá la calma, permanecerá junto al herido y ordenará avisar al Coordinador de Emergencias (CE).
- RETORNARÁ a su aula lo más rápidamente posible.

SI SE REALIZA UNA EVACUACIÓN

- SE MANTENDRÁ el orden.
- NO SE REZAGARÁ, AGACHARÁ ni se PARARÁ a coger objetos personales.
- SE ESPERARÁ y SE ATENDERÁ el momento, la vía de evacuación y la salida que le indique el Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) para usted y el grupo de alumnos asignados.
- VIGILARÁ QUE LOS ALUMNOS del aula o de las aulas a su cargo cumplan las instrucciones de evacuación.
- SE ENCARGARÁ de que las ventanas y puertas del aula o de las aulas asignadas queden cerradas. Como señal de que el aula está ya evacuada se dejará la papelera por fuera.
- SE CERCIORARÁ de la evacuación de alumnos con deficiencias motoras a través de los compañeros de clase del evacuado. En caso de su imposibilidad optará por el confinamiento y las medidas a adoptar en su caso.
- Si hay humo, la evacuación se realizará a ras de suelo.
- PERMANECERÁ en el punto de concentración hasta nueva orden, previa constatación de que se encuentran en el mismo todos los alumnos a su cargo, comunicándoselo al Coordinador de Emergencias (CE) cuando este se lo requiera.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA “ANTIGUA ESCUELA ZORITA” REQUENA
	DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA

DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA	
TELÉFONO DE EMERGENCIAS	112
BOMBEROS. Parque Requena.	962 304 573
POLICIA LOCAL	962 301 325
GUARDIA CIVIL	962 300 868
PROTECCIÓN CIVIL	609 879 174
HOSPITAL (urgencias)	962 339 643

MODELO PARA AVISAR A AYUDAS EXTERNAS

Llamo desde la Escuela de Adultos de Requena

está en la Plaza de Juan Grandía, 2

en Requena

tenemos un (tipo de incidente: incendio, etc)

en (la planta nº o lugar concreto: biblioteca, etc.)

es (gravedad: mucho humo, mucho fuego, etc.)

Hay (cantidad) **de heridos**

Y estamos evacuando el centro

Soy el/la (persona que llama: director, conserje, etc.)

En el centro tenemos (cantidad) **alumnos.**

Nuestro teléfono de contacto inmediato es el:

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA "ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA
	INFORME DEL SIMULACRO DATOS BÁSICOS

DATOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SIMULACRO.

TIPO DE EMERGENCIA:						
<input type="checkbox"/> Incendio	<input type="checkbox"/> Fuga de gas	<input type="checkbox"/> Accidente	<input type="checkbox"/> Emerg. exterior.	<input type="checkbox"/> Aviso de bomba	<input type="checkbox"/> Terremoto.	<input type="checkbox"/> Inundación.
LOCALIZADA EN:						
<input type="checkbox"/> AULA	<input type="checkbox"/> ALMACÉN	<input type="checkbox"/> ARCHIVOS	<input type="checkbox"/> COCINA	<input type="checkbox"/> SUBTERRÁNEO	<input type="checkbox"/> TODO EL CENTRO	
DETECTADA POR:						
<input type="checkbox"/> VISITANTE	<input type="checkbox"/> PERSONAL DEL EDIFICIO	<input type="checkbox"/> SISTEMA DETECCIÓN				
EQUIPOS A INTERVENIR:						
<input type="checkbox"/> E.P.I.	<input type="checkbox"/> E.A.E.	<input type="checkbox"/> E.P.A.				
AYUDAS EXTERIORES:						
<input type="checkbox"/> NO SE RECURRIRÁ A AYUDAS EXTERIORES		<input type="checkbox"/> SE RECURRIRÁ A: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bomberos <input type="checkbox"/> Servicios Sanitarios <input type="checkbox"/> Policía Local 				
ACCIONES A EFECTUAR:						
<input type="checkbox"/> EVACUACIÓN	<input type="checkbox"/> CONFINAMIENTO	<input type="checkbox"/> NINGUNA (en caso de accidente)				
TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO:				 minutos	
FECHA:			HORA:			

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA “ANTIGUA ESCUELA ZORITA” REQUENA		
	INFORME DEL SIMULACRO VALORACIÓN DEL PERSONAL		

DATOS VALORACIÓN DEL SIMULACRO.

VALORACION DEL PERSONAL Y ALUMNOS.

Valoración del alumnado:	Buena	Regular	Mala	
¿Siguen las indicaciones del profesorado?			SI	NO
¿Dejan las ventanas cerradas?			SI	NO
¿Mantienen el orden y silencio?			SI	NO
¿Se dirigen al punto de concentración?			SI	NO
Valoración del personal del Centro:	Buena	Regular	Mala	
¿Siguen el orden general de evacuación?			SI	NO
¿Siguen las indicaciones del Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)?			SI	NO
¿Se realiza el recuento en el punto de encuentro?			SI	NO
Valoración de los equipos de emergencia:	Buena	Regular	Mala	
¿El Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) es el último en abandonar la planta?			SI	NO
¿El Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) revisa que no quede nadie en la planta?			SI	NO
¿El Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) comprueba que se han cerrado puertas y ventanas?			SI	NO
¿El Equipo de Primera Intervención (EPI) acude al foco del incendio?			SI	NO
¿El Personal de apoyo (PA) corta los suministros de electricidad y gas?			SI	NO
¿El Personal de apoyo (PA) abre las salidas de edificio?			SI	NO
¿El Personal de apoyo (PA) abre las salidas del recinto?			SI	NO
¿El Personal de apoyo (PA) avisa a las ayudas externas?			SI	NO
¿El Personal de apoyo (PA) inutiliza los ascensores y montacargas?			SI	NO
¿El Equipo de Primeros Auxilios (EPA) acude al punto de concentración con el botiquín portátil?			SI	NO

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA "ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA		
	INFORME DEL SIMULACRO VALORACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES		

VALORACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN			
¿Se forman estrechamientos o tapones durante la evacuación?	SI	NO	
¿Están libres de obstáculos las vías?	SI	NO	
¿Se han inutilizado los ascensores y montacargas?	SI	NO	No existe
¿Las salidas de planta son adecuadas?	SI	NO	
¿Las salidas de edificio son adecuadas?	SI	NO	
¿El punto de concentración cumple su función?	SI	NO	

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN			
¿Funciona correctamente la alarma?	SI	NO	
¿Funcionan correctamente los extintores?	SI	NO	No existe
¿Funcionan correctamente las bocas de incendio equipadas (BIE)?	SI	NO	No existe
¿Funciona correctamente el alumbrado de emergencia?	SI	NO	No existe
¿El acceso al directorio telefónico de emergencia es eficaz?	SI	NO	
¿El botiquín está en condiciones de ser usado?	SI	NO	


TIEMPOS DE REALIZACIÓN DEL SIMULACRO		
Tiempo medio de evacuación por planta		
Tiempo medio de evacuación por edificio		
Tiempo total del simulacro		

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport	MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL CFPA "ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA
	INFORME DE EMERGENCIA REAL

IDENTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA			
TIPO DE EMERGENCIA:			
INCENDIO: <input type="checkbox"/> ACCIDENTE: <input type="checkbox"/> EMERGENCIA EXTERIOR: <input type="checkbox"/>			
PERSONA QUE LA DESCUBRE: FECHA: HORA:			
LUGAR:			
ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA			
<u>CAUSA-ORIGEN DE LA EMERGENCIA:</u>			
.....			
DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A PERSONAS Y BIENES:			
* DAÑOS A PERSONAS:			
* DAÑOS A BIENES:			
MEDIOS UTILIZADOS:			
EQUIPOS INTERVINIENTES:			
* INTERNOS: E.P.I.: <input type="checkbox"/> E.A.E.: <input type="checkbox"/> E.P.A.: <input type="checkbox"/>			
* EXTERNAS: BOMBEROS: <input type="checkbox"/> POLICÍA: <input type="checkbox"/> SANITARIOS: <input type="checkbox"/> OTROS: <input type="checkbox"/>			
COMPORTAMIENTO/EFFECTIVIDAD	BUENO	ACEPTABLE	NULO
DE LOS RECURSOS MATERIALES			
DE LOS EQUIPOS INTERVINIENTES			
DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA			
MEDIDAS CORRECTORAS:			
SOBRE LA CAUSA DE ORIGEN:			
SOBRE LOS RECURSOS MATERIALES:.....			
SOBRE LOS EQUIPOS INTERVINIENTES:			
SOBRE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS:			

4. Planos.


	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

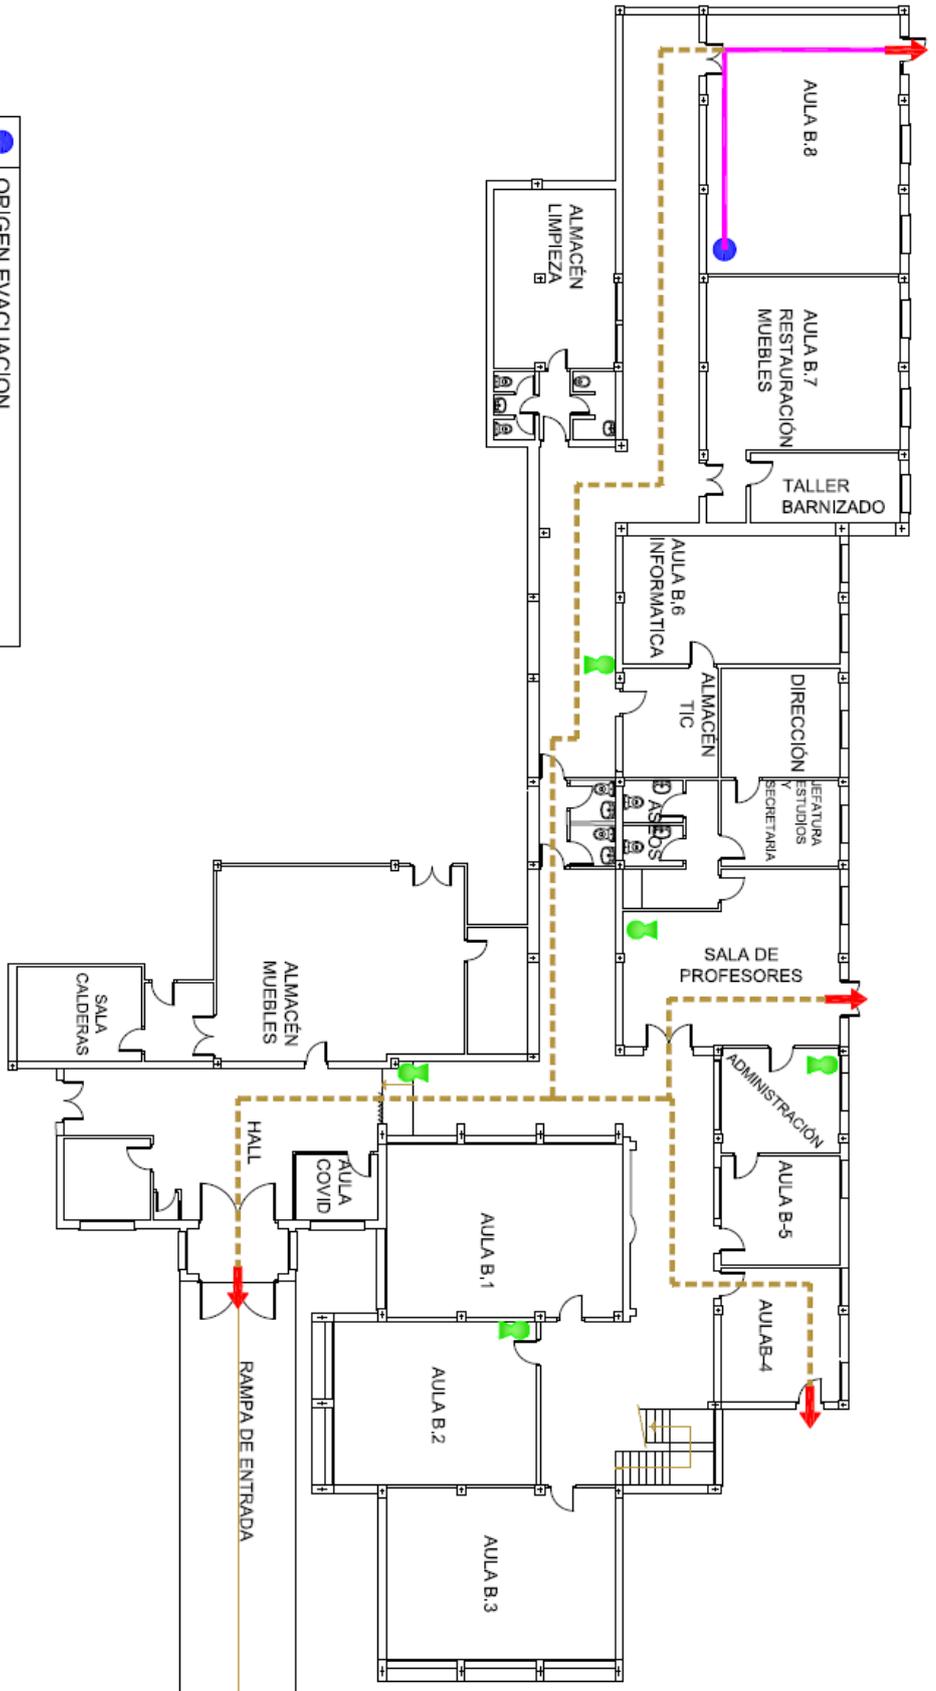

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**




	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

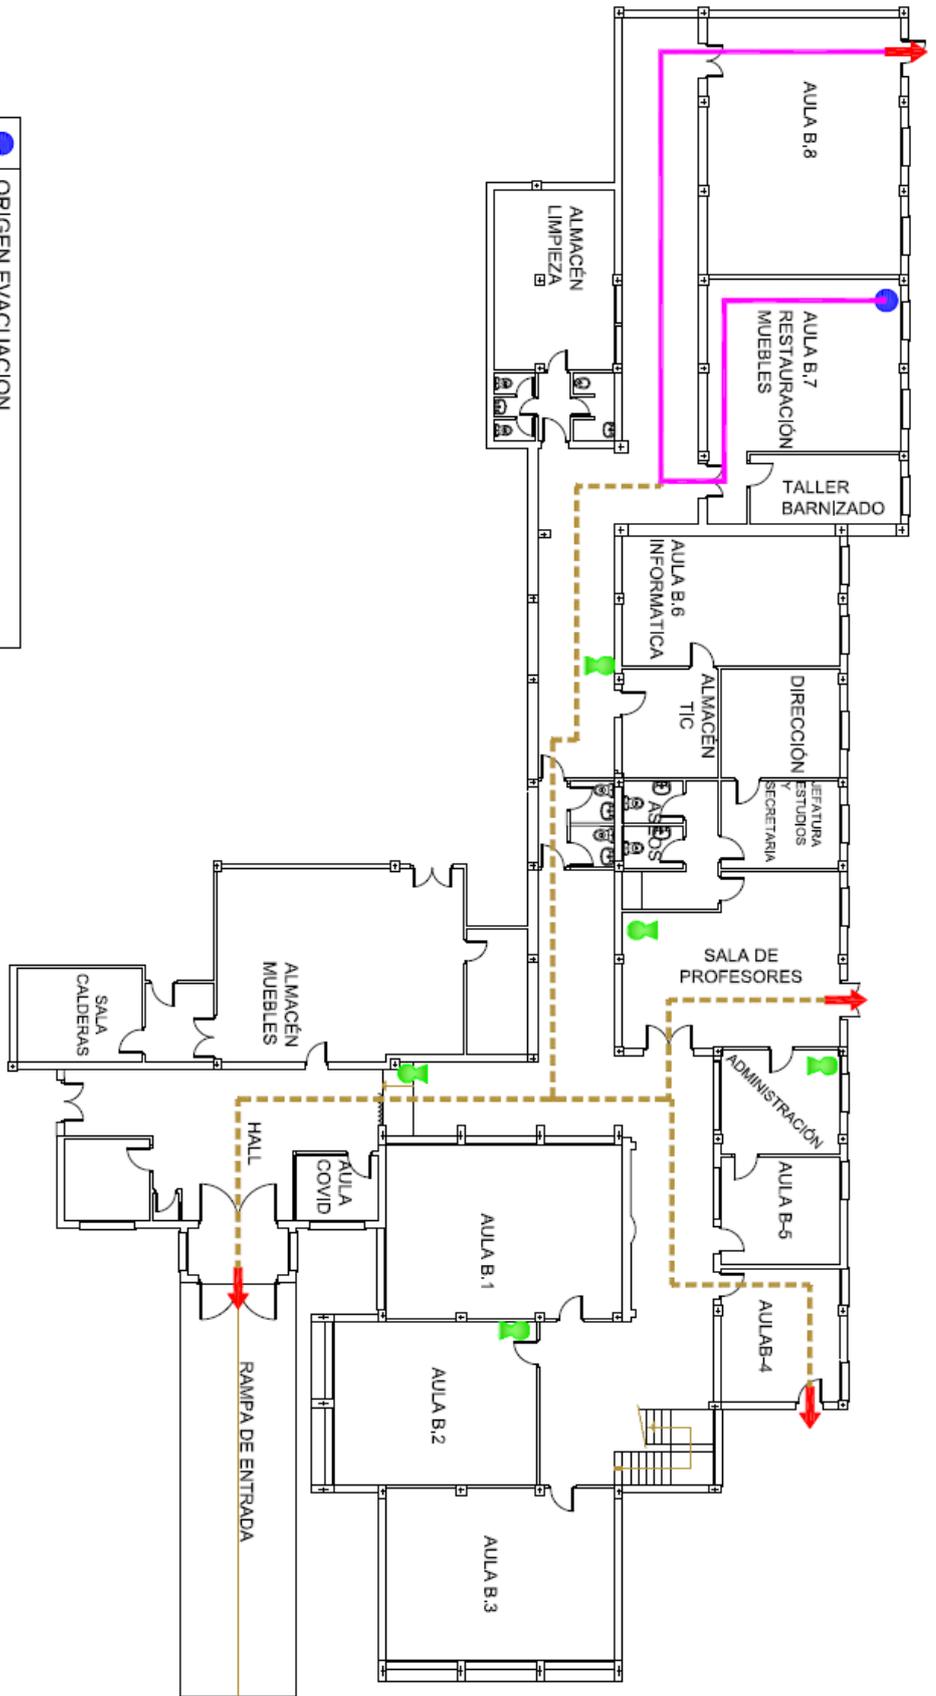

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUEENA**




	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

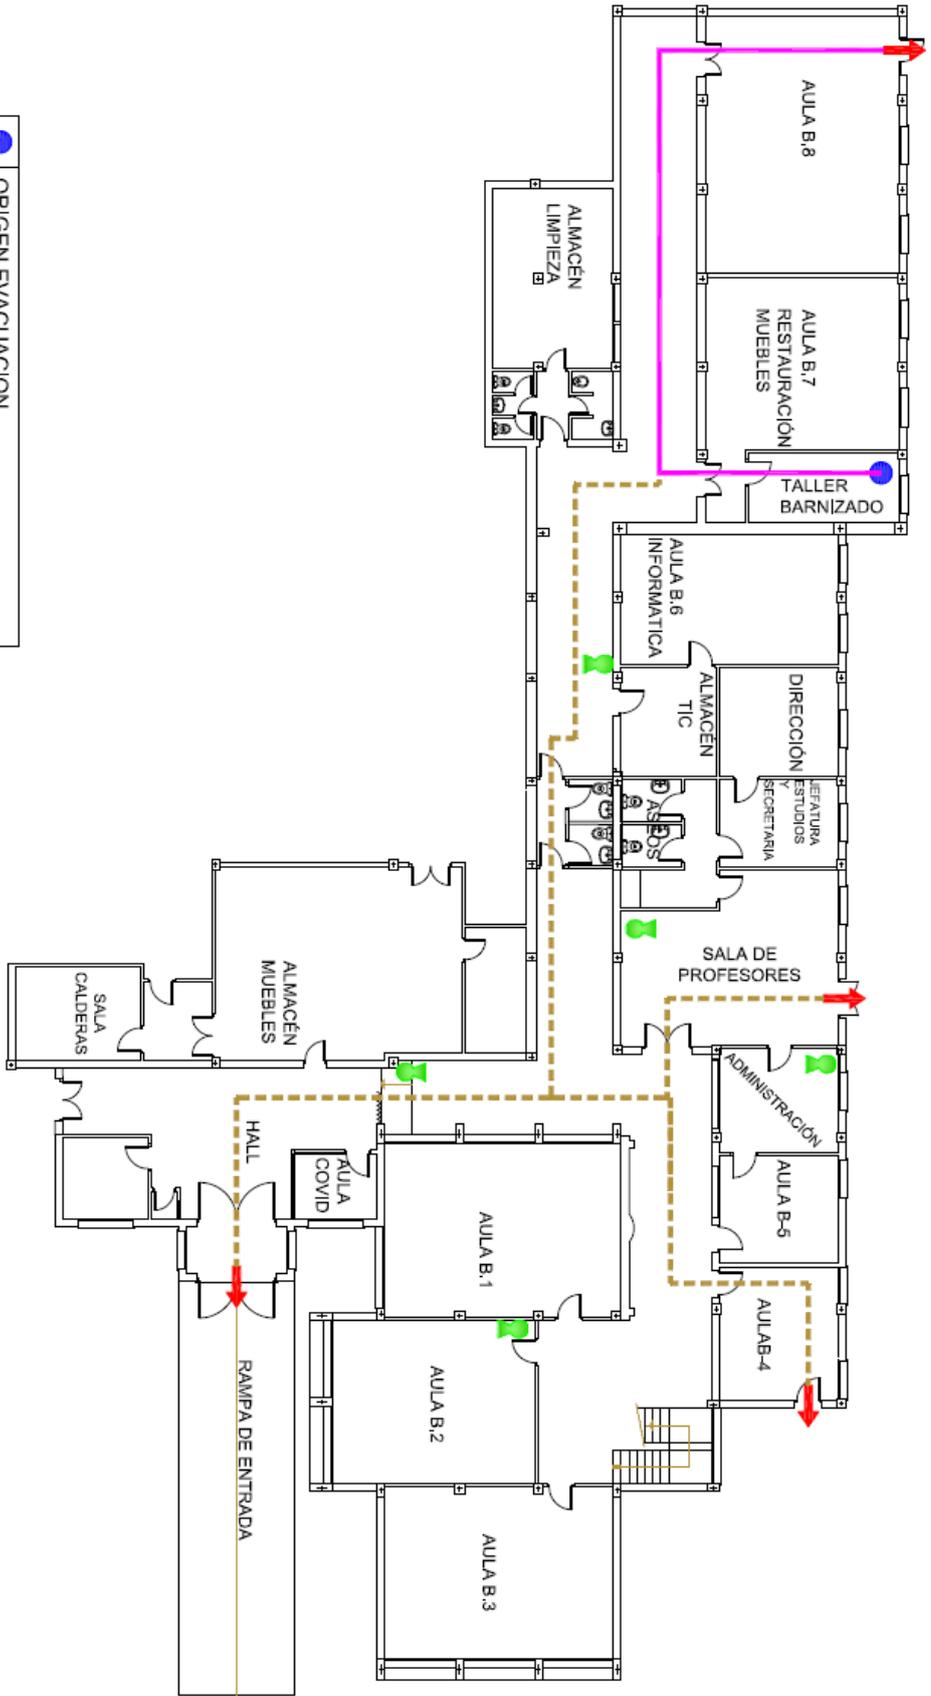

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**




	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

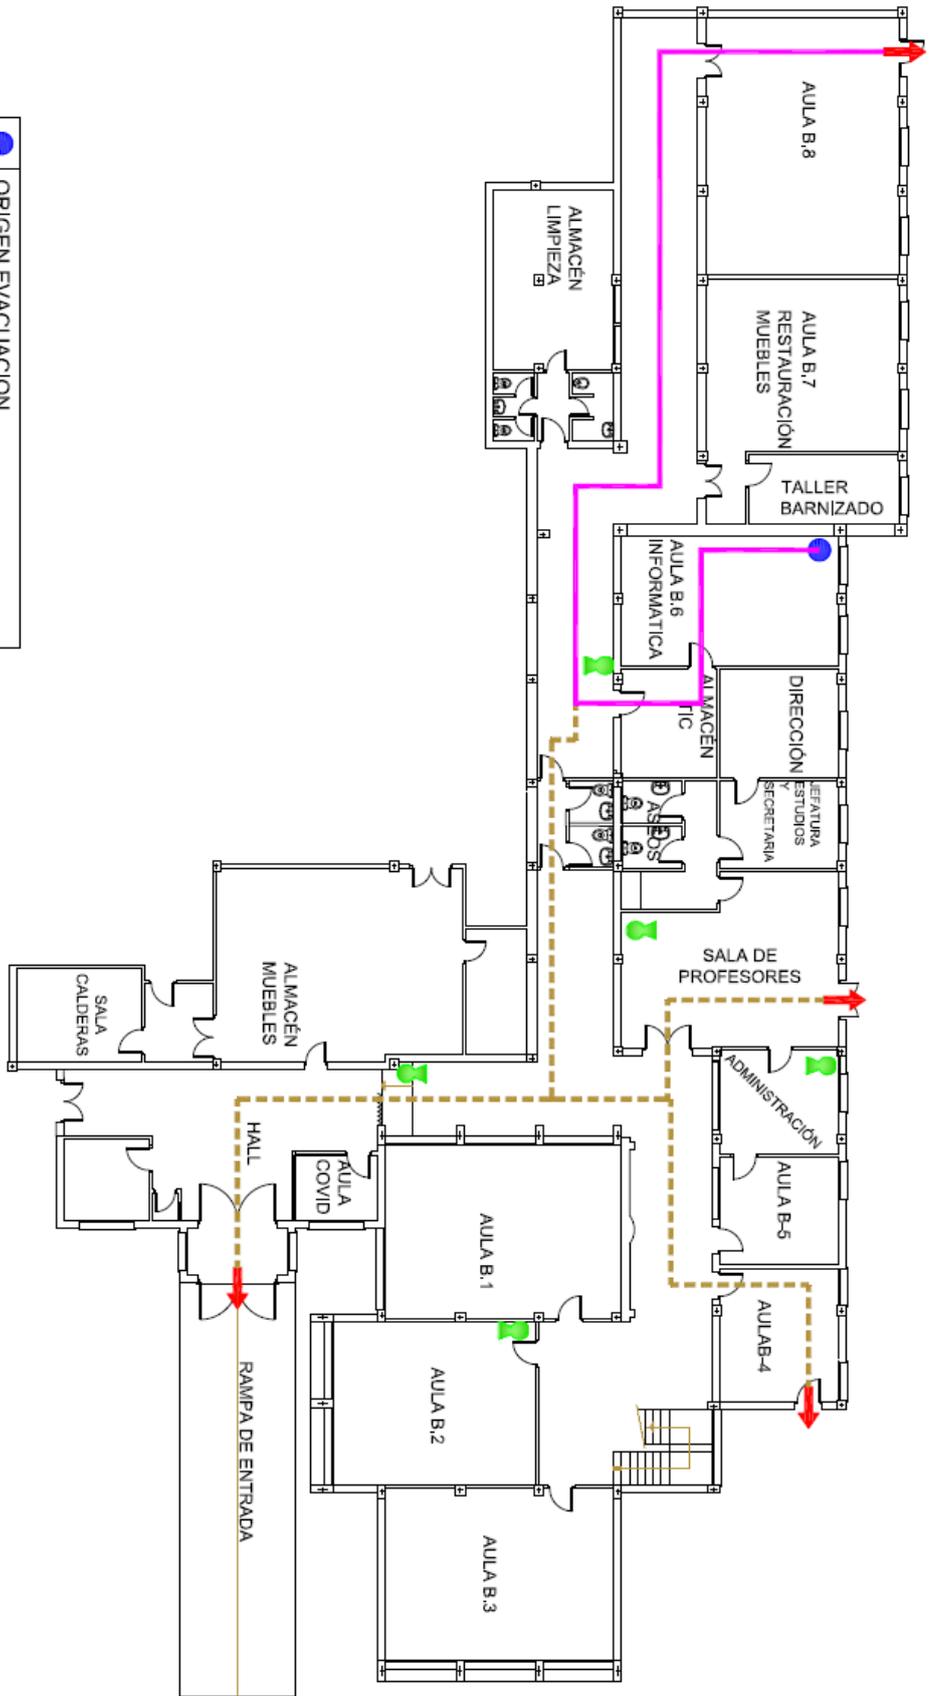

PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUEENA




	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

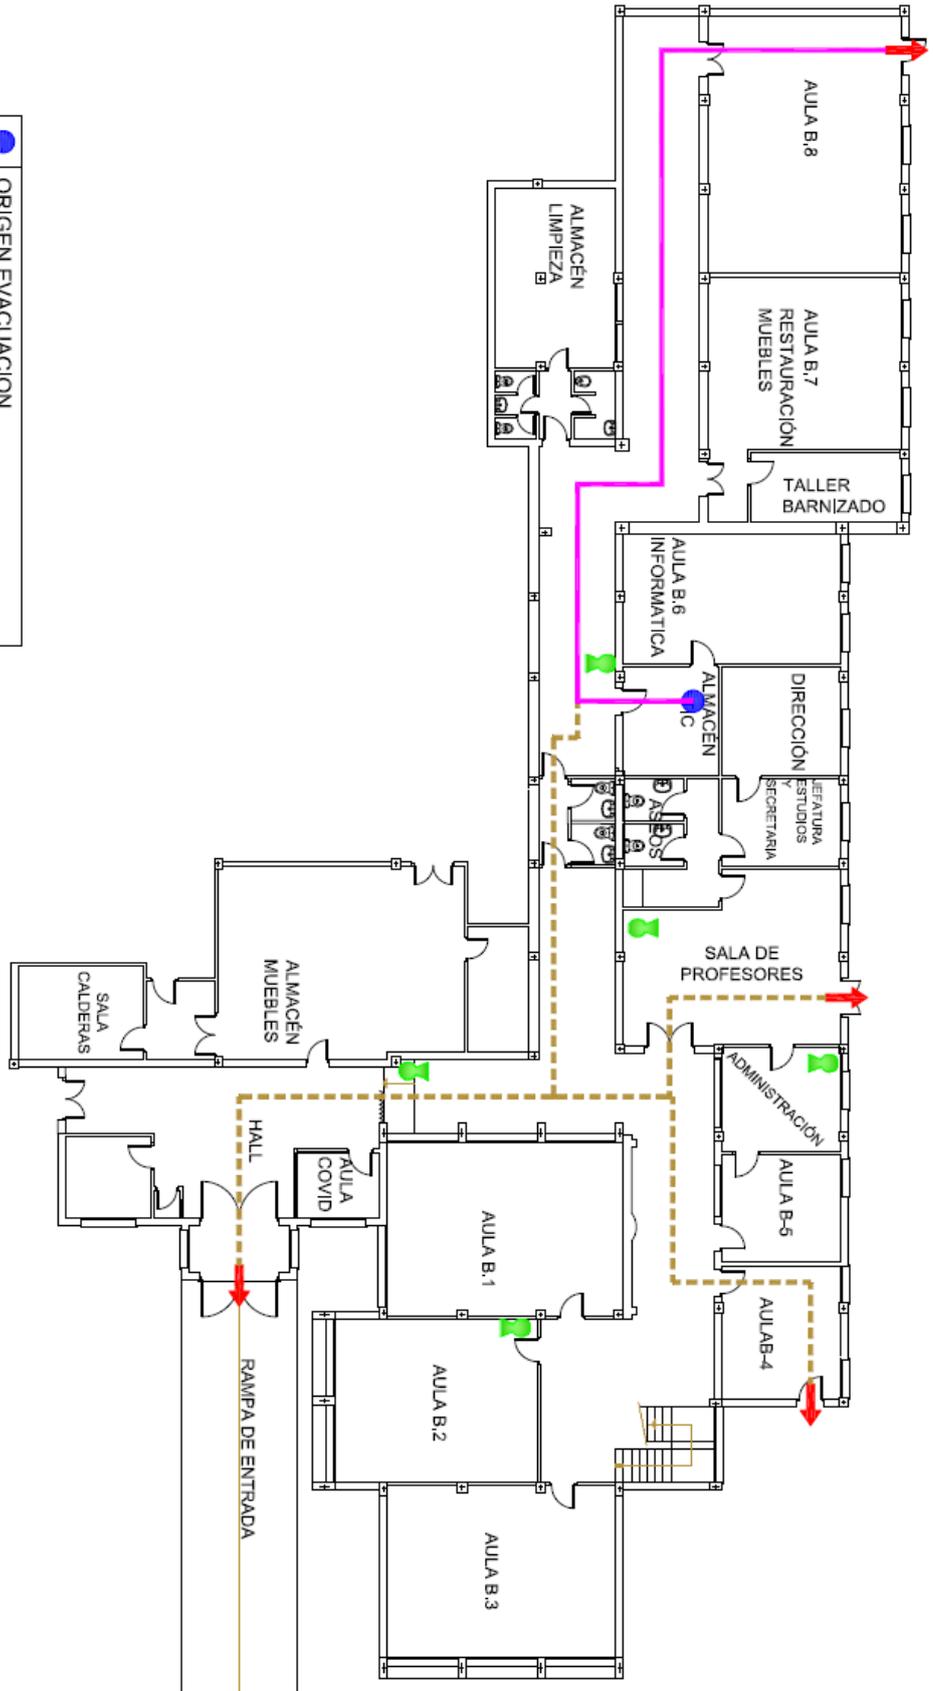


**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**



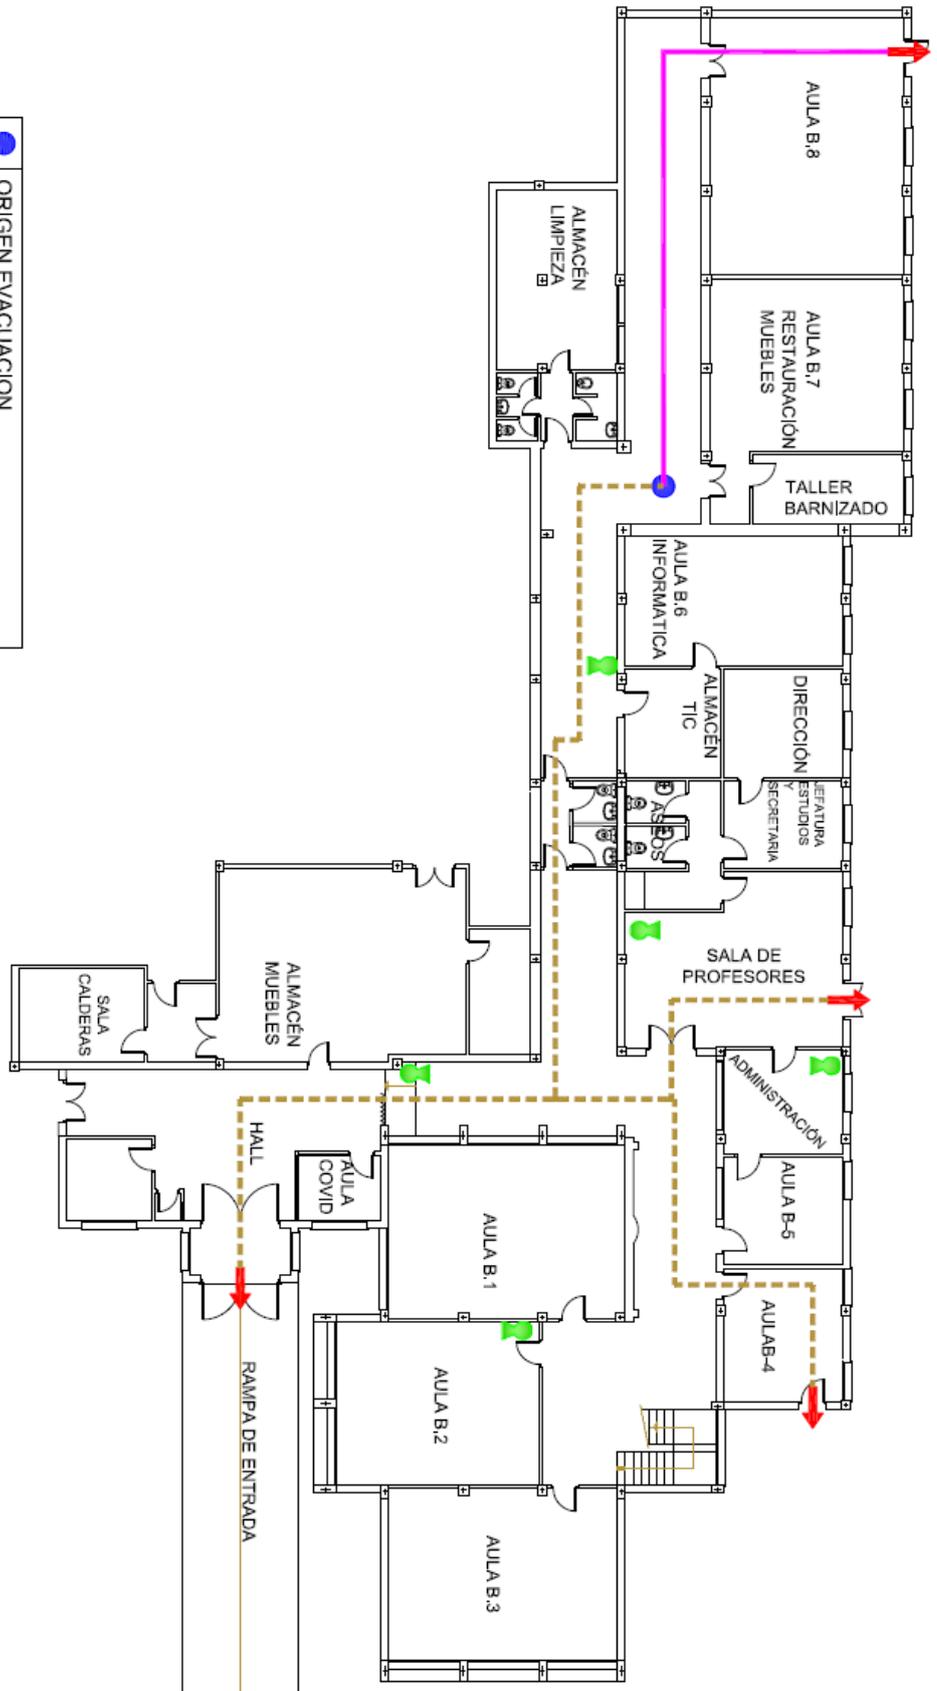

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR


**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**

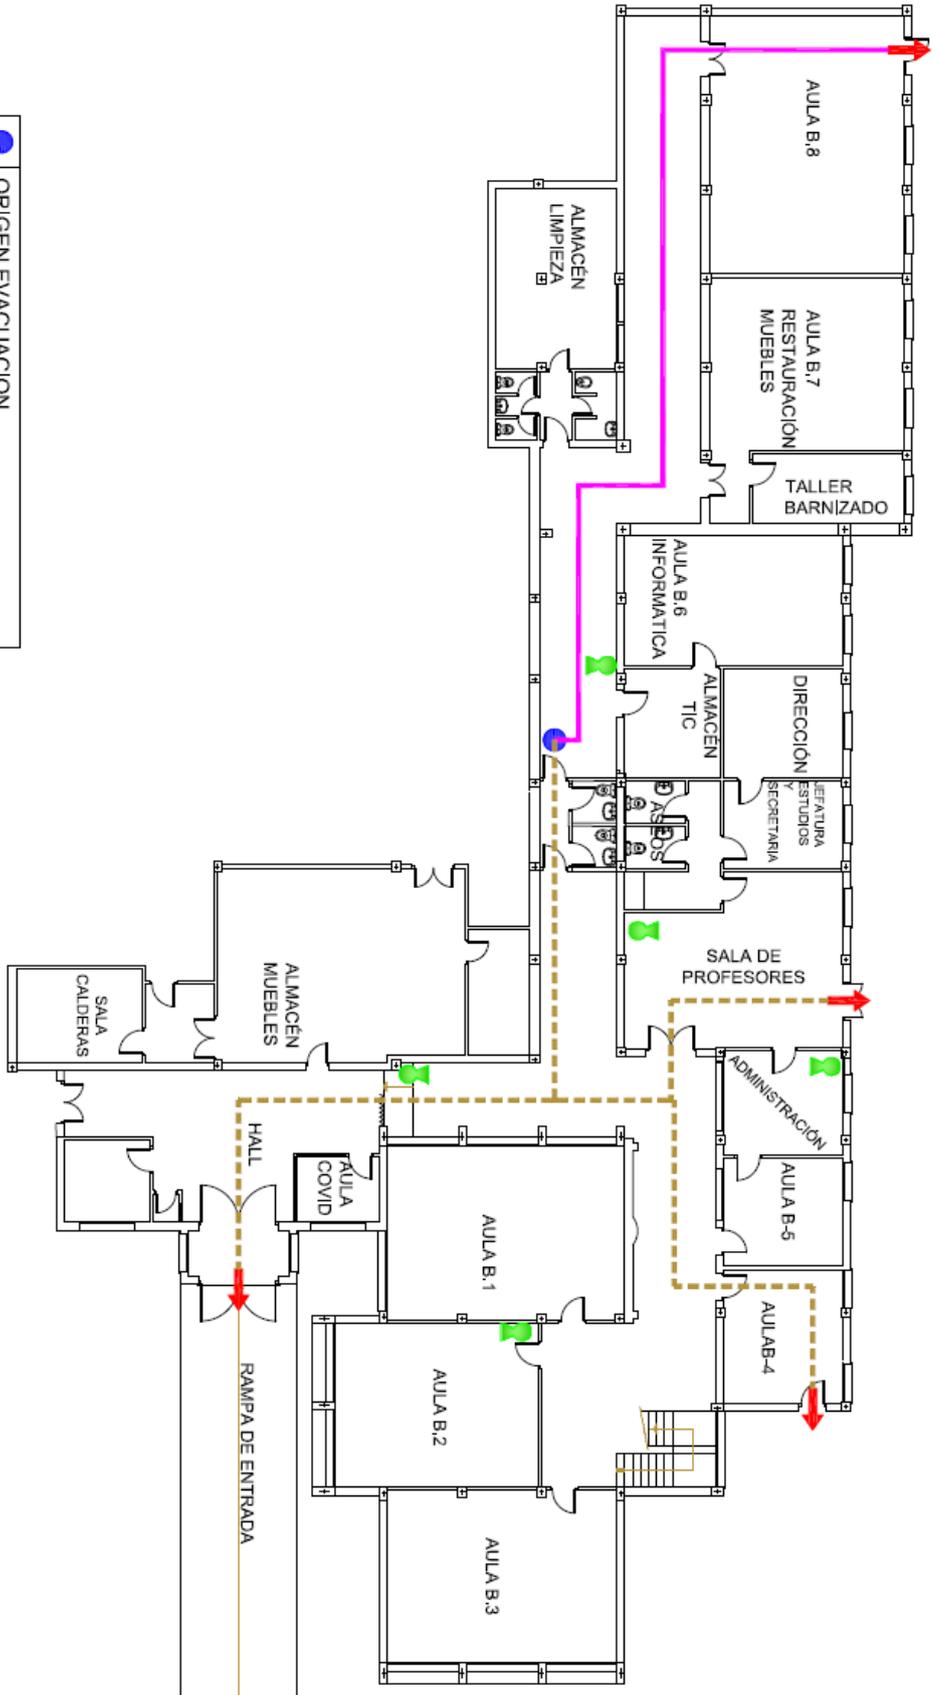

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**


	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

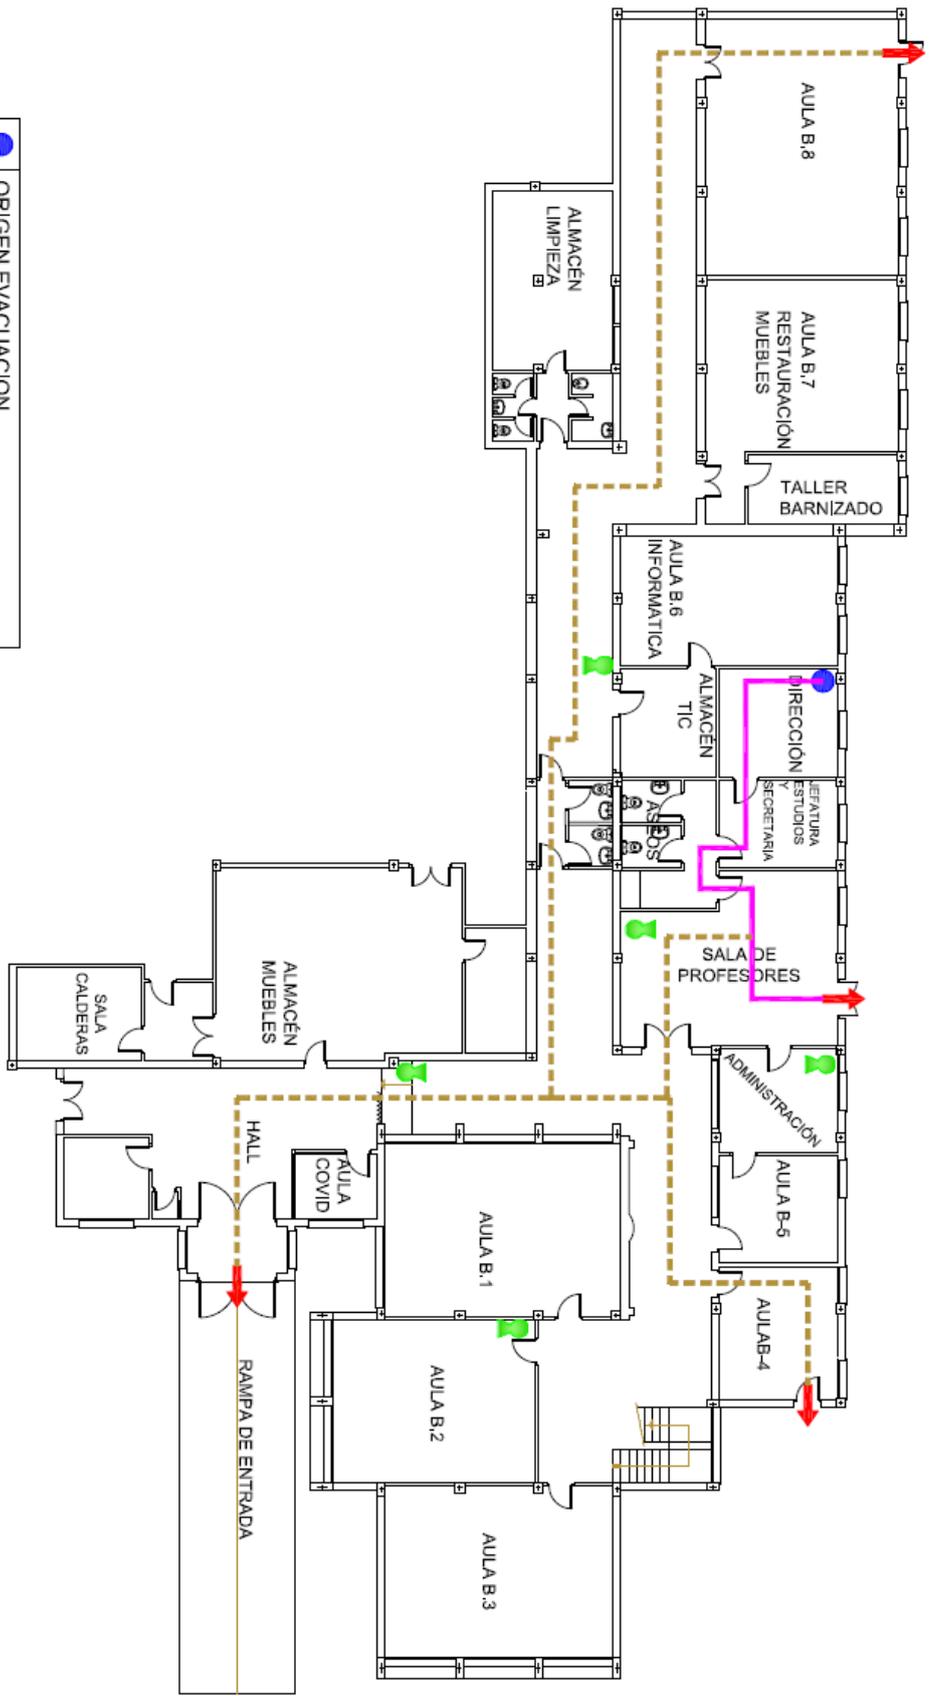

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**




	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

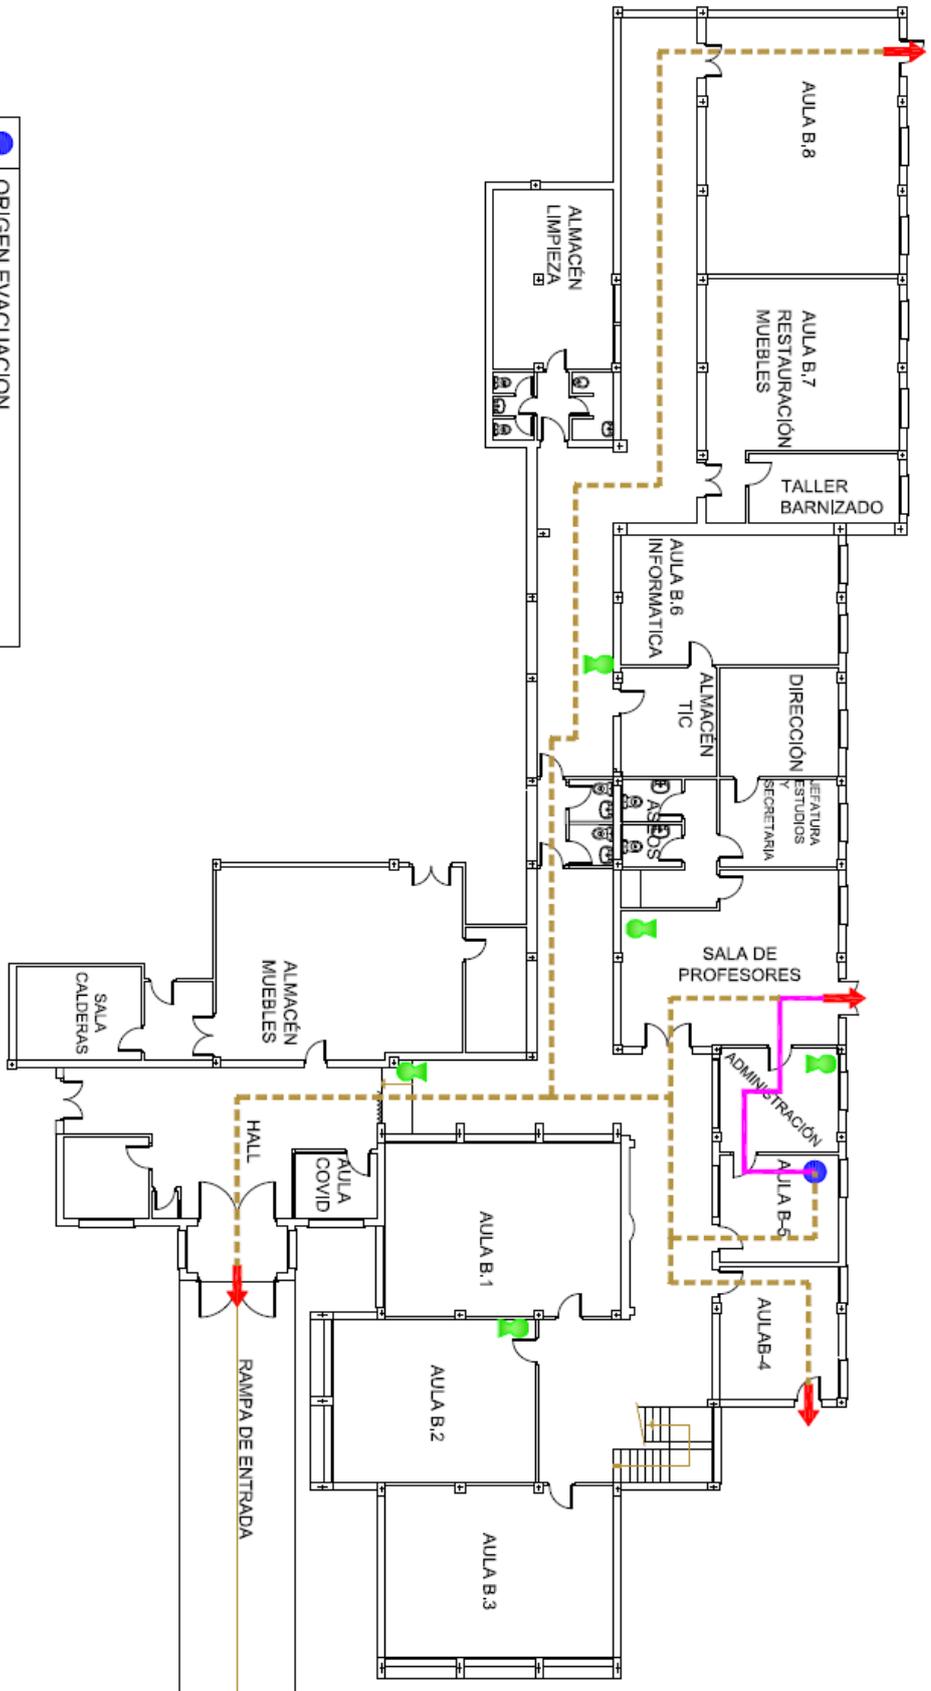

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**




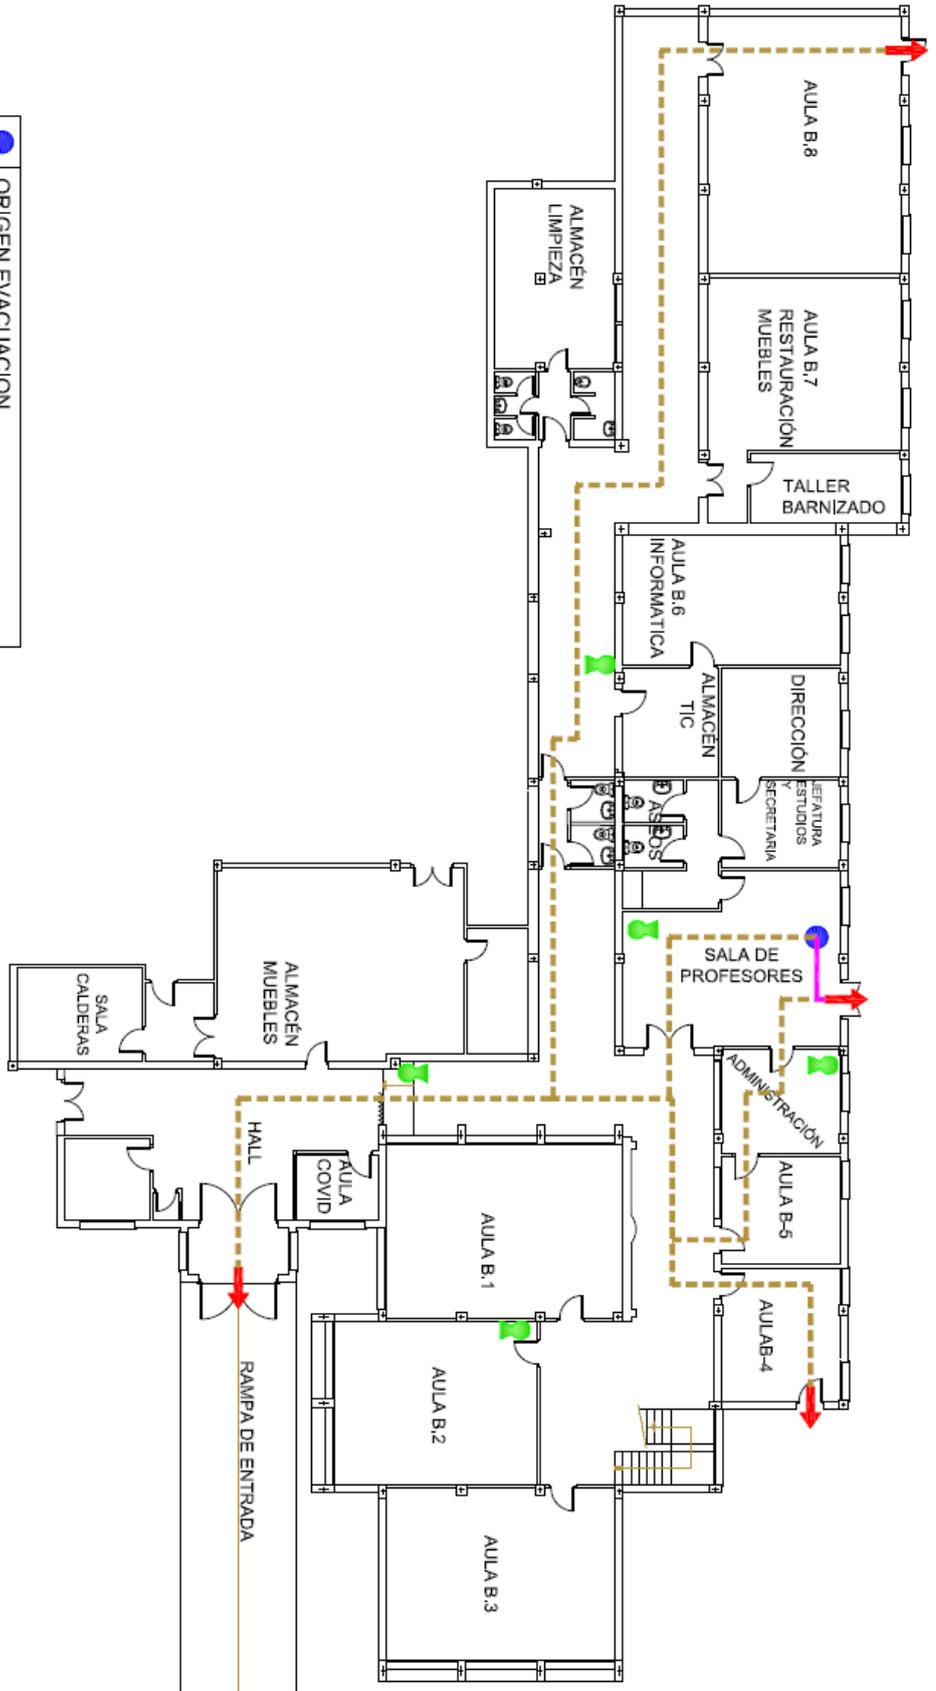

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR


**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUEENA**

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

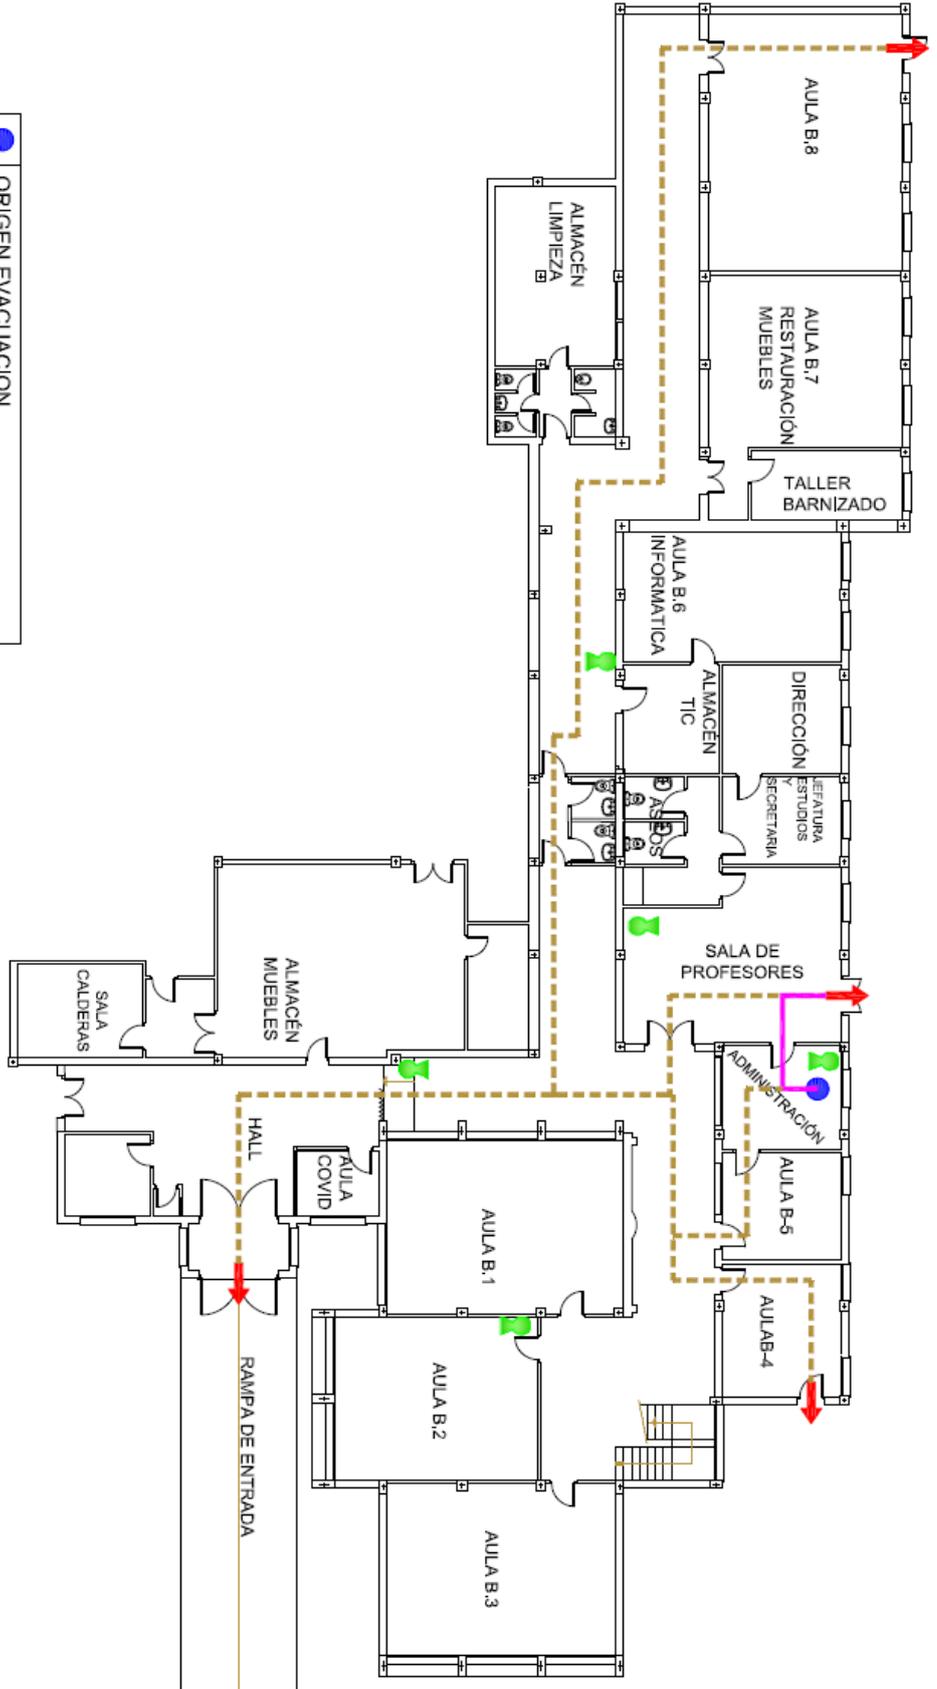

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**



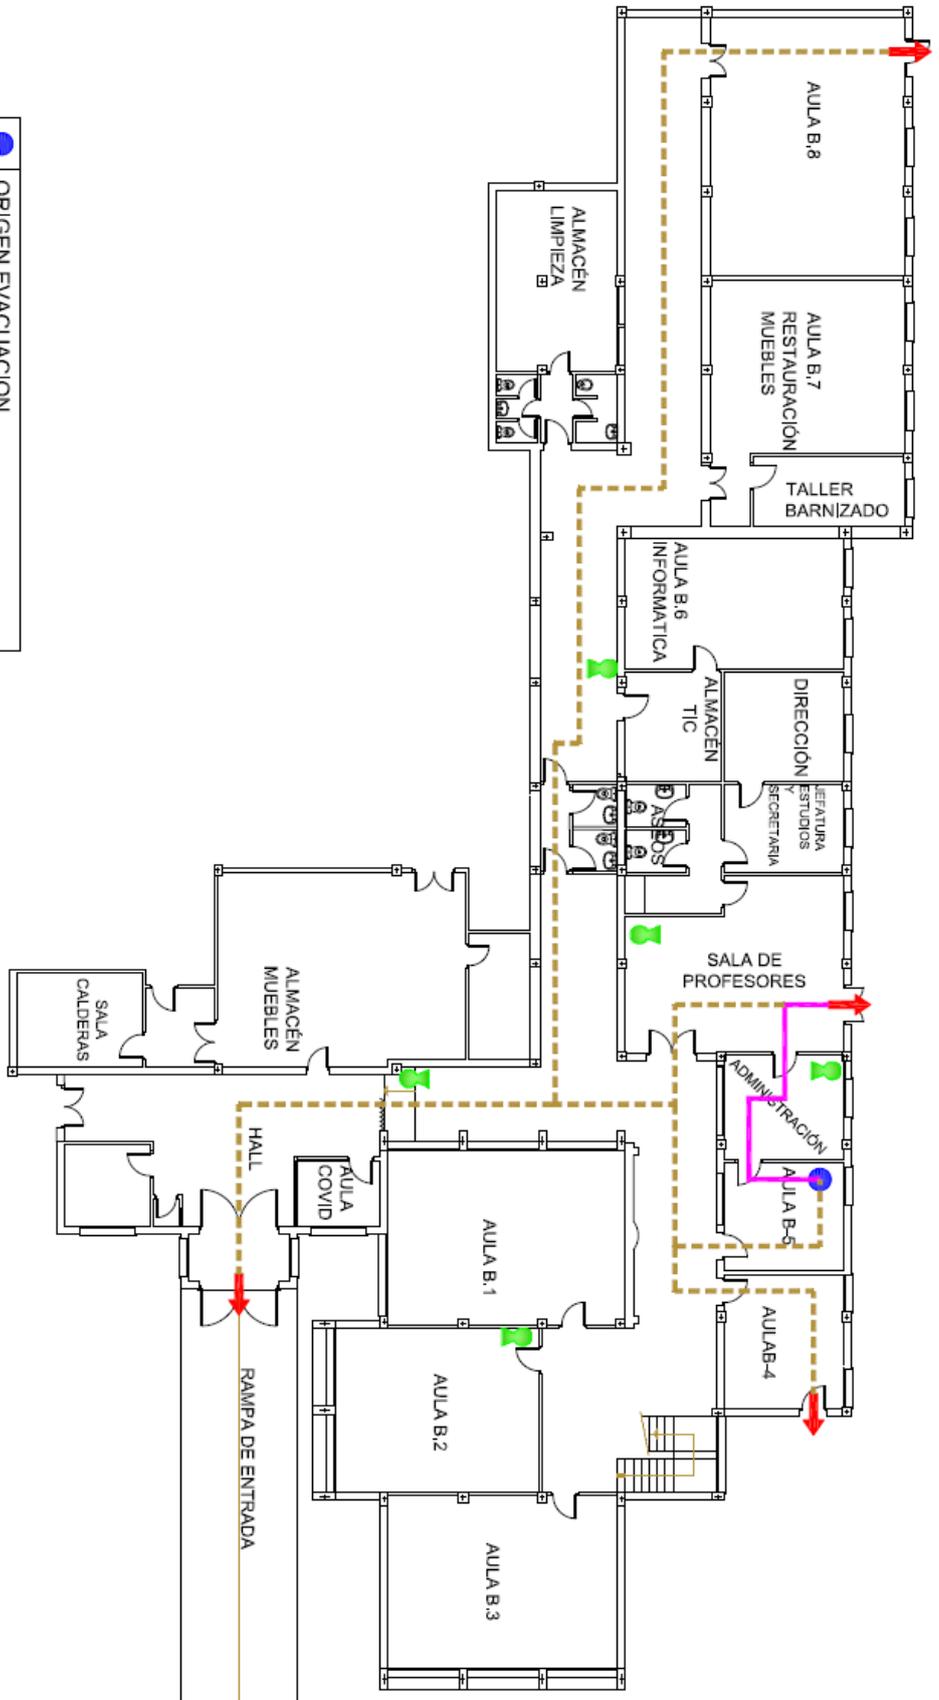


	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUEENA**




	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

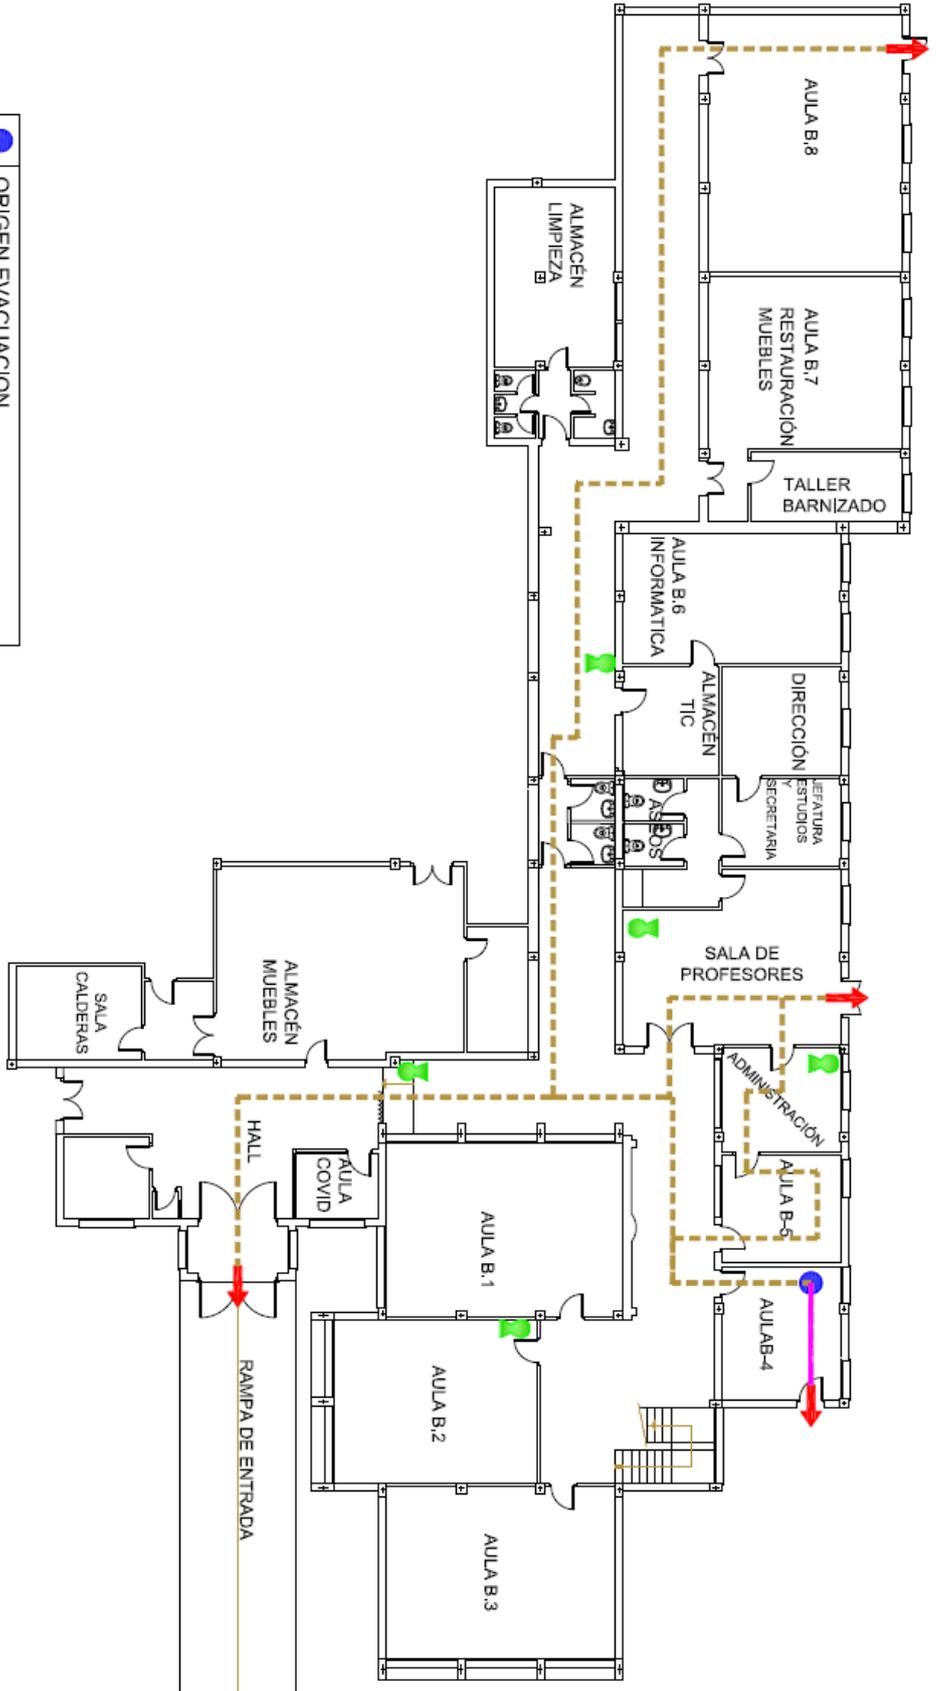


PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA



	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

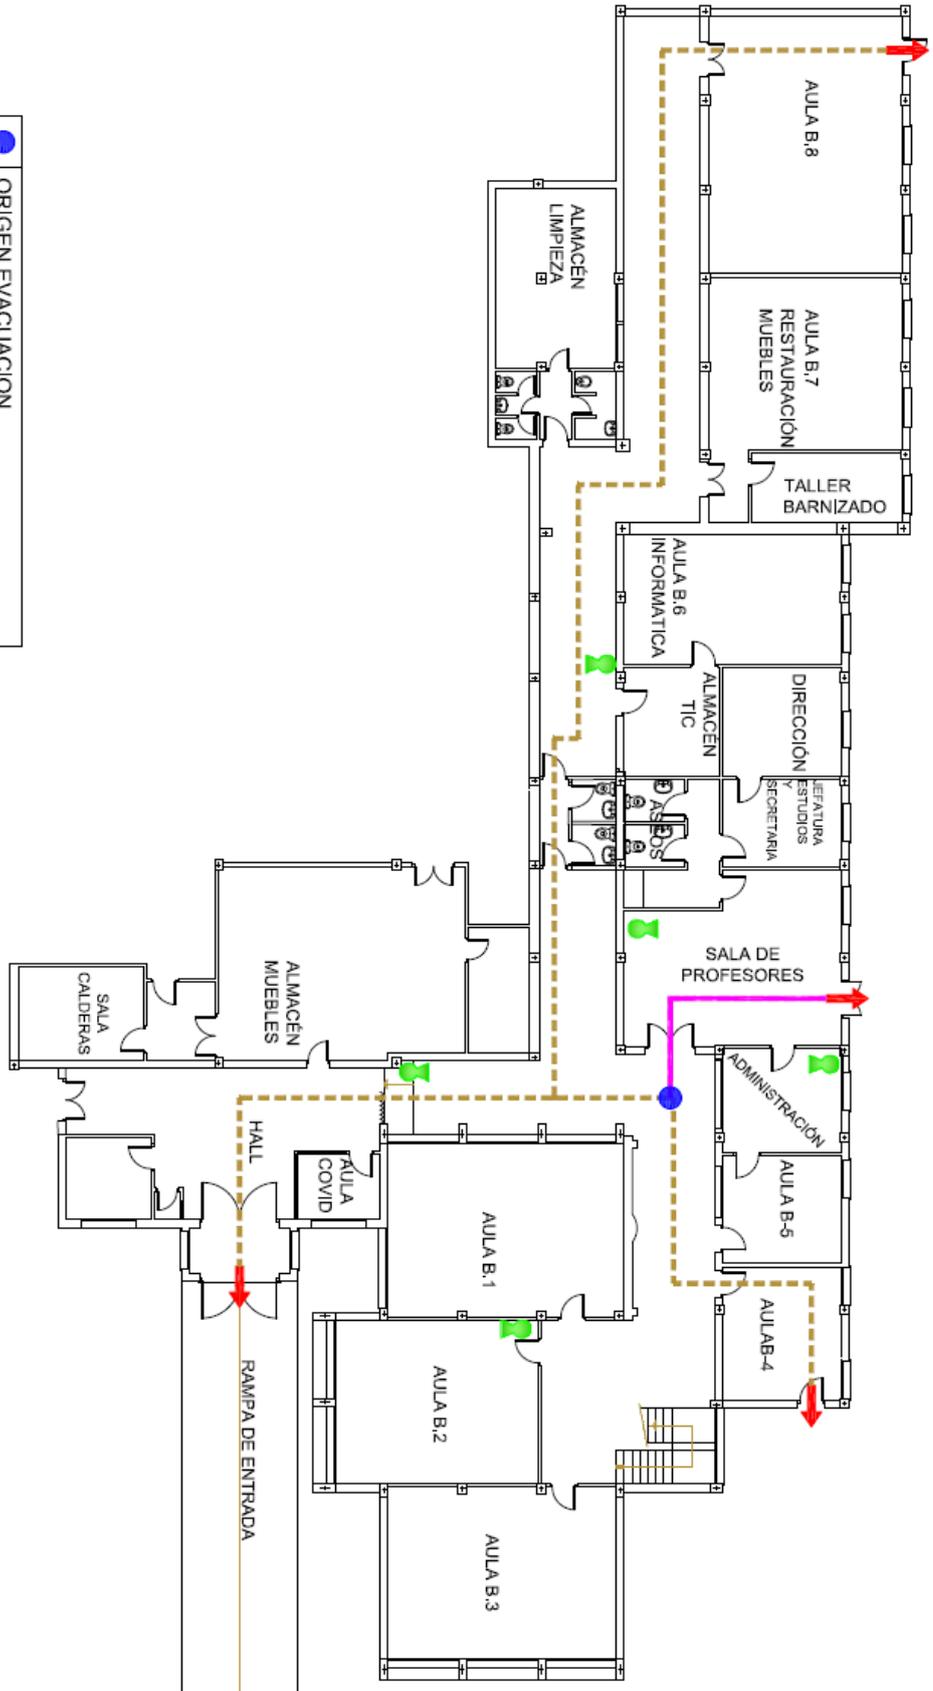


**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**

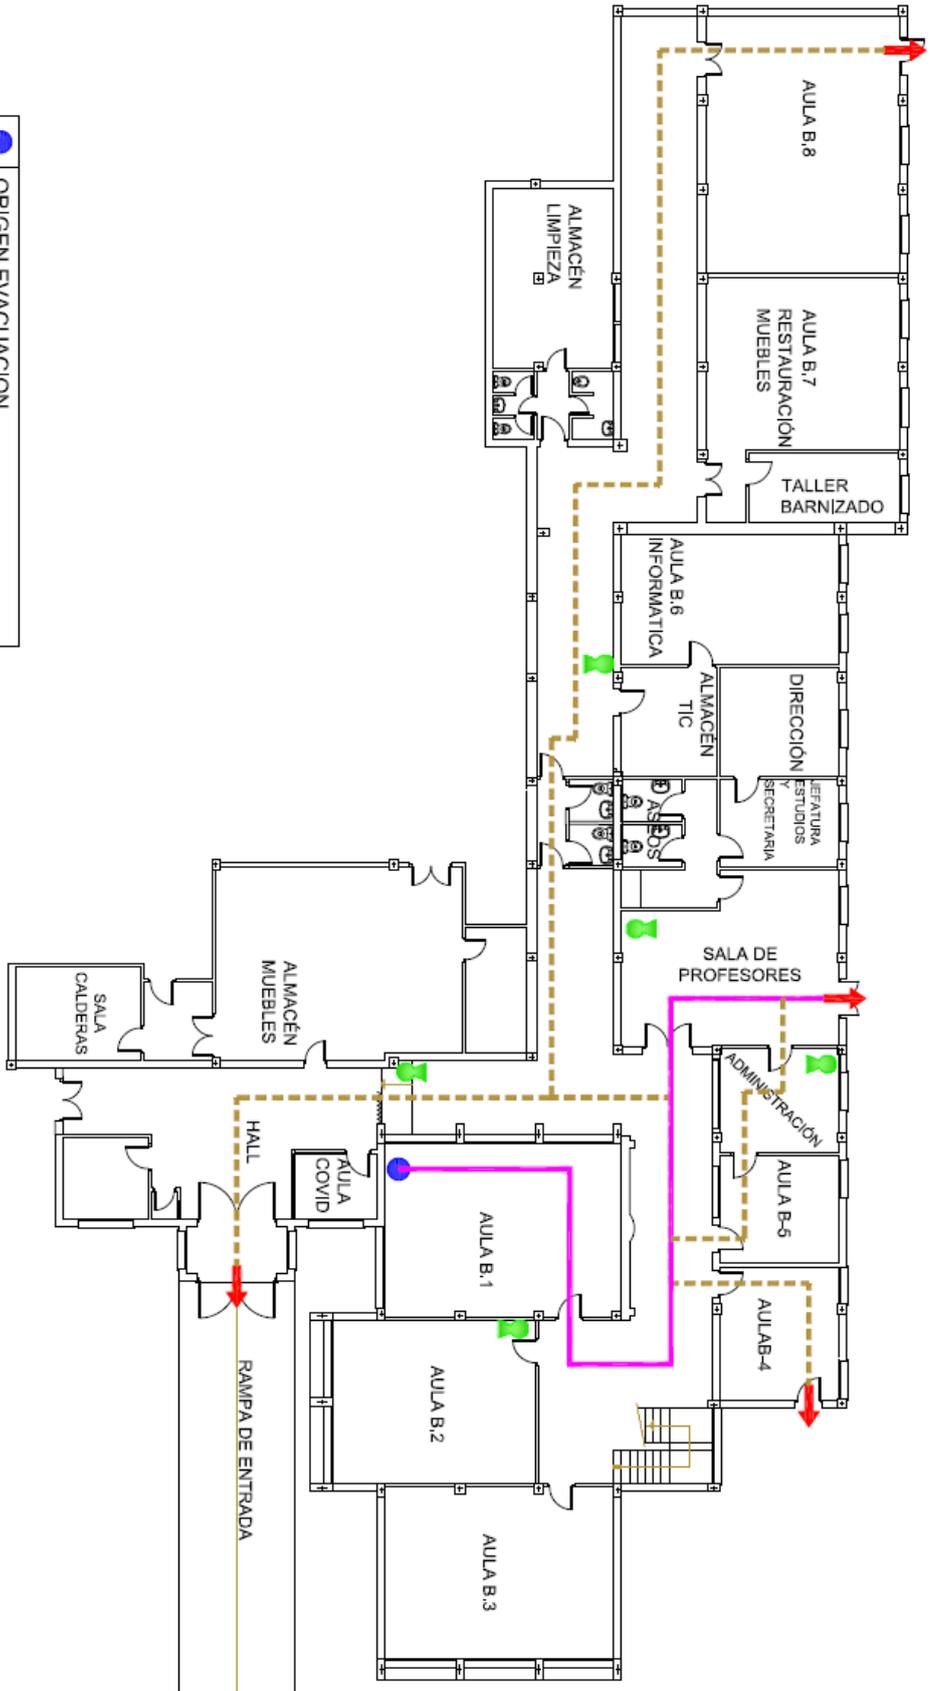

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

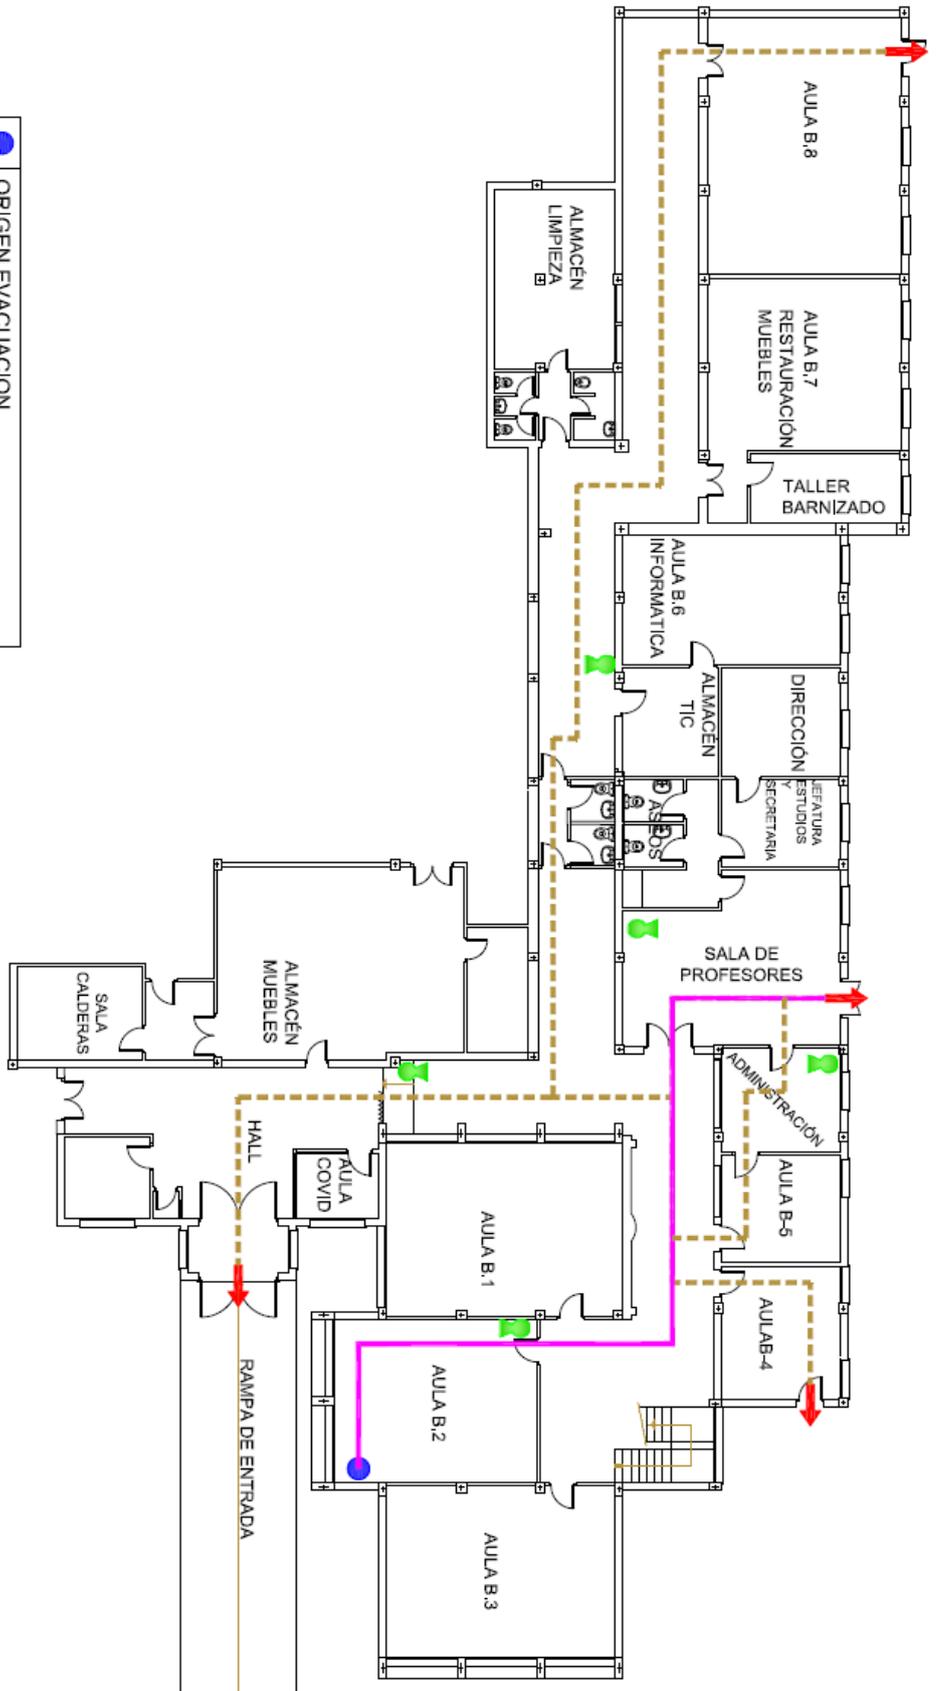


PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
 CENTRO DE FORMACION
 DE PERSONAS ADULTAS
 "ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA



GENERALITAT
 VALENCIANA
 Conselleria d'Educació,
 Investigació, Cultura i Esport


	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

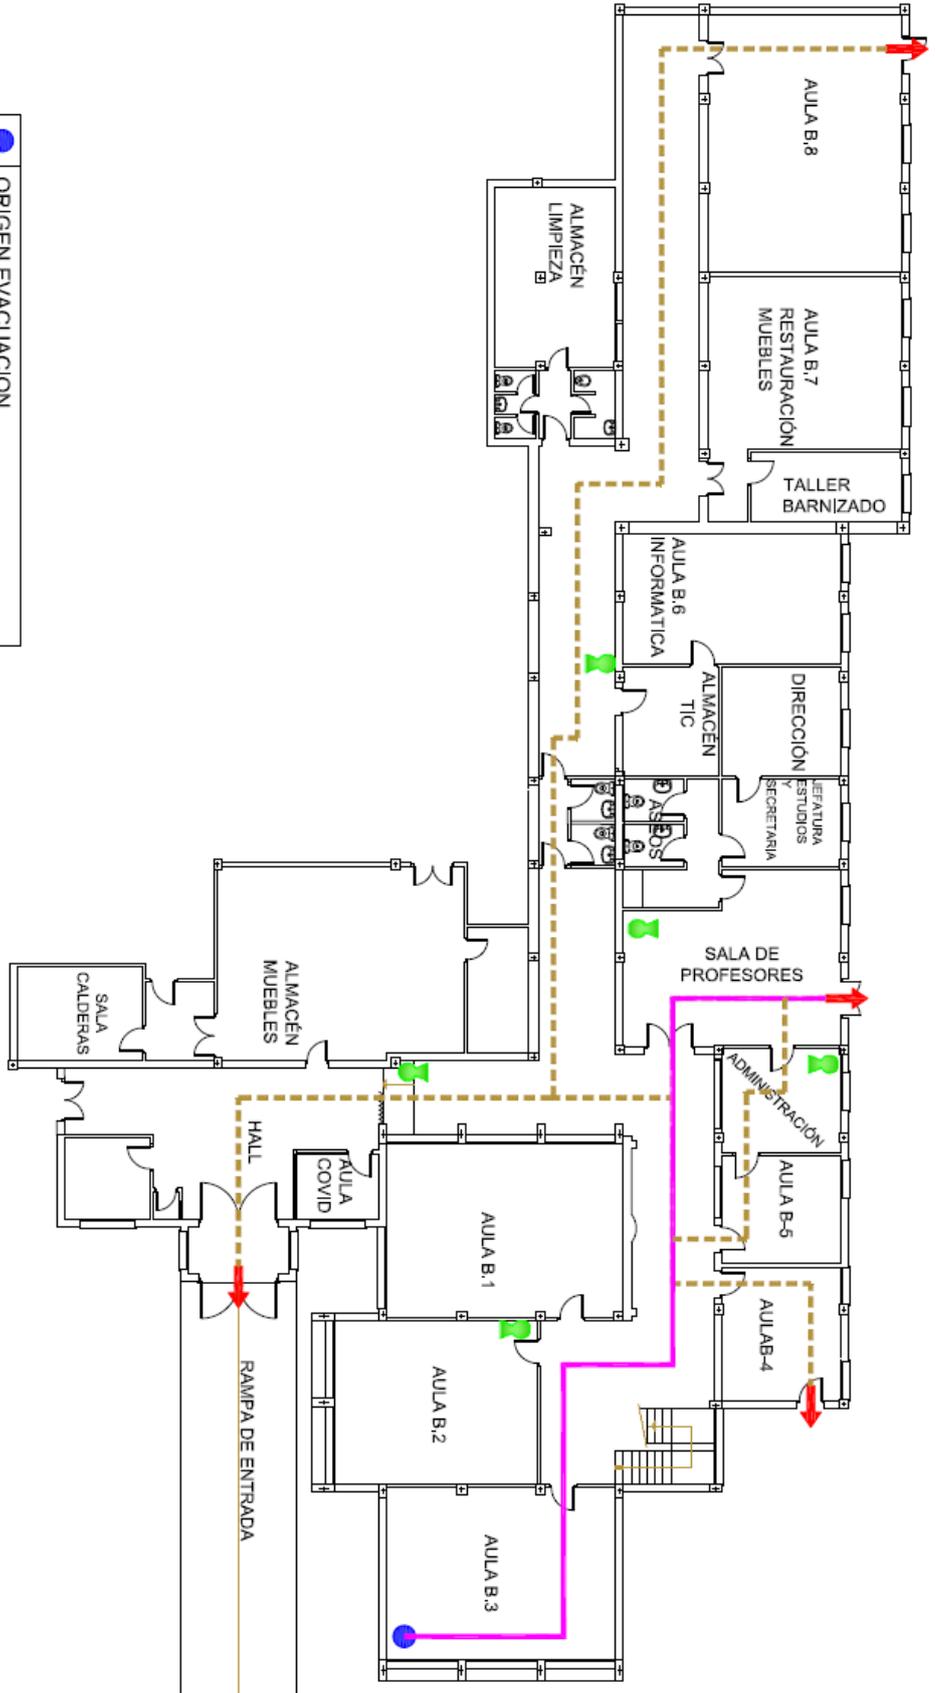

PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA




	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

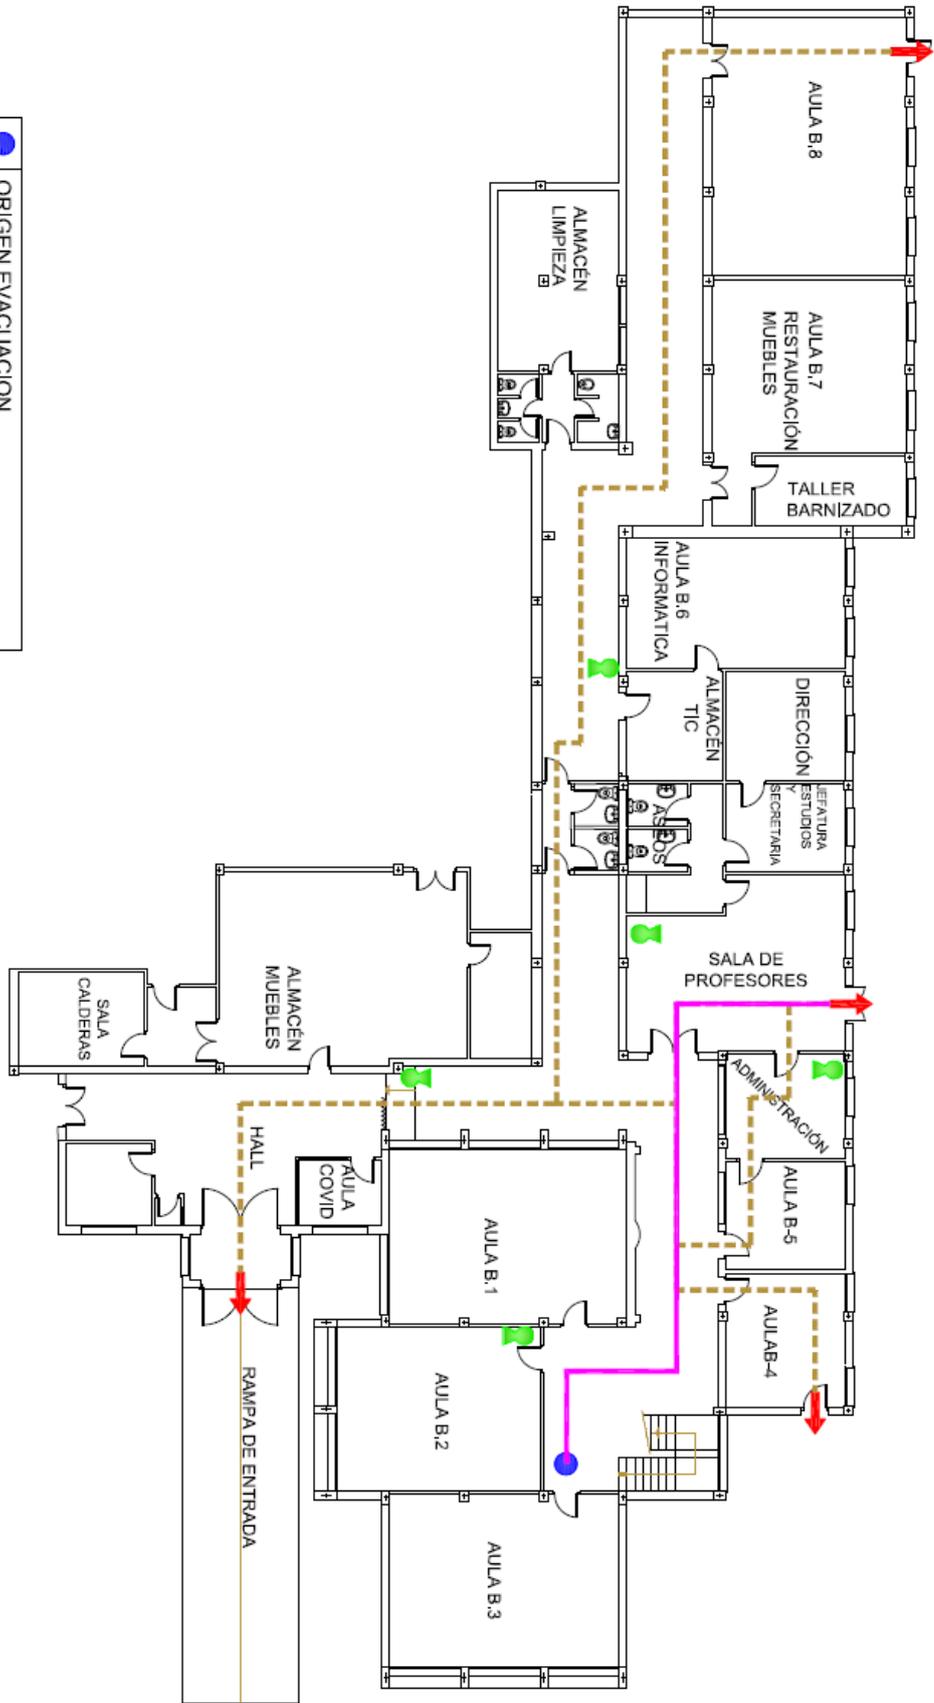

PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA




Generalitat Valenciana
 Investigación, Cultura i Esport

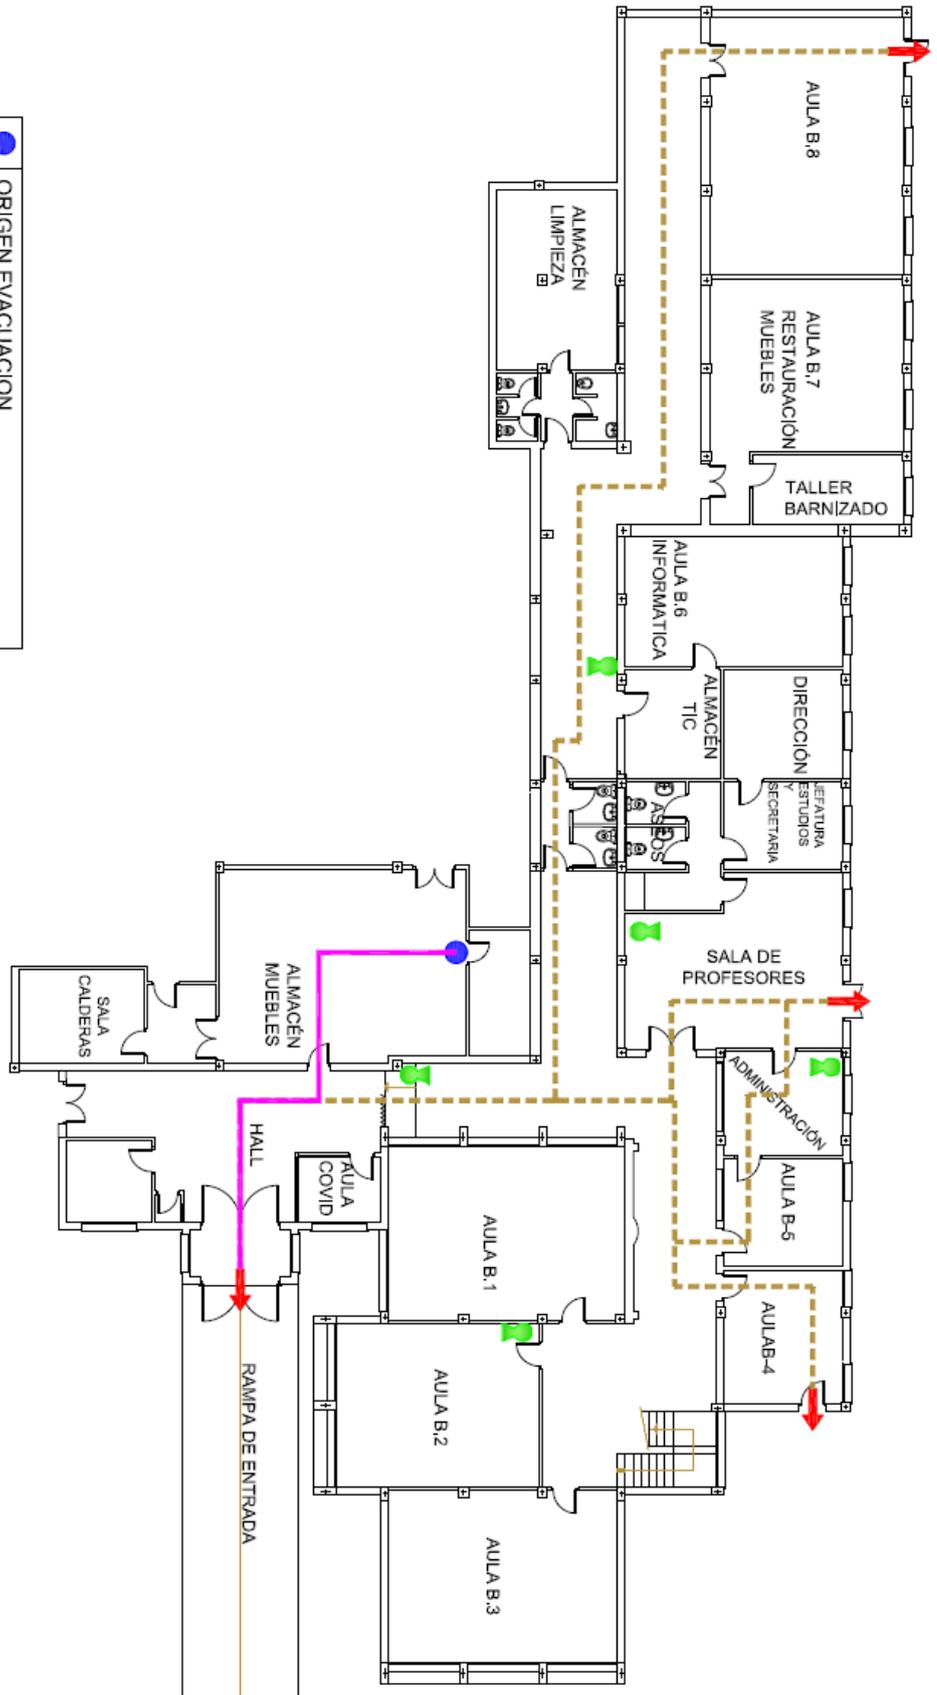

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**


	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

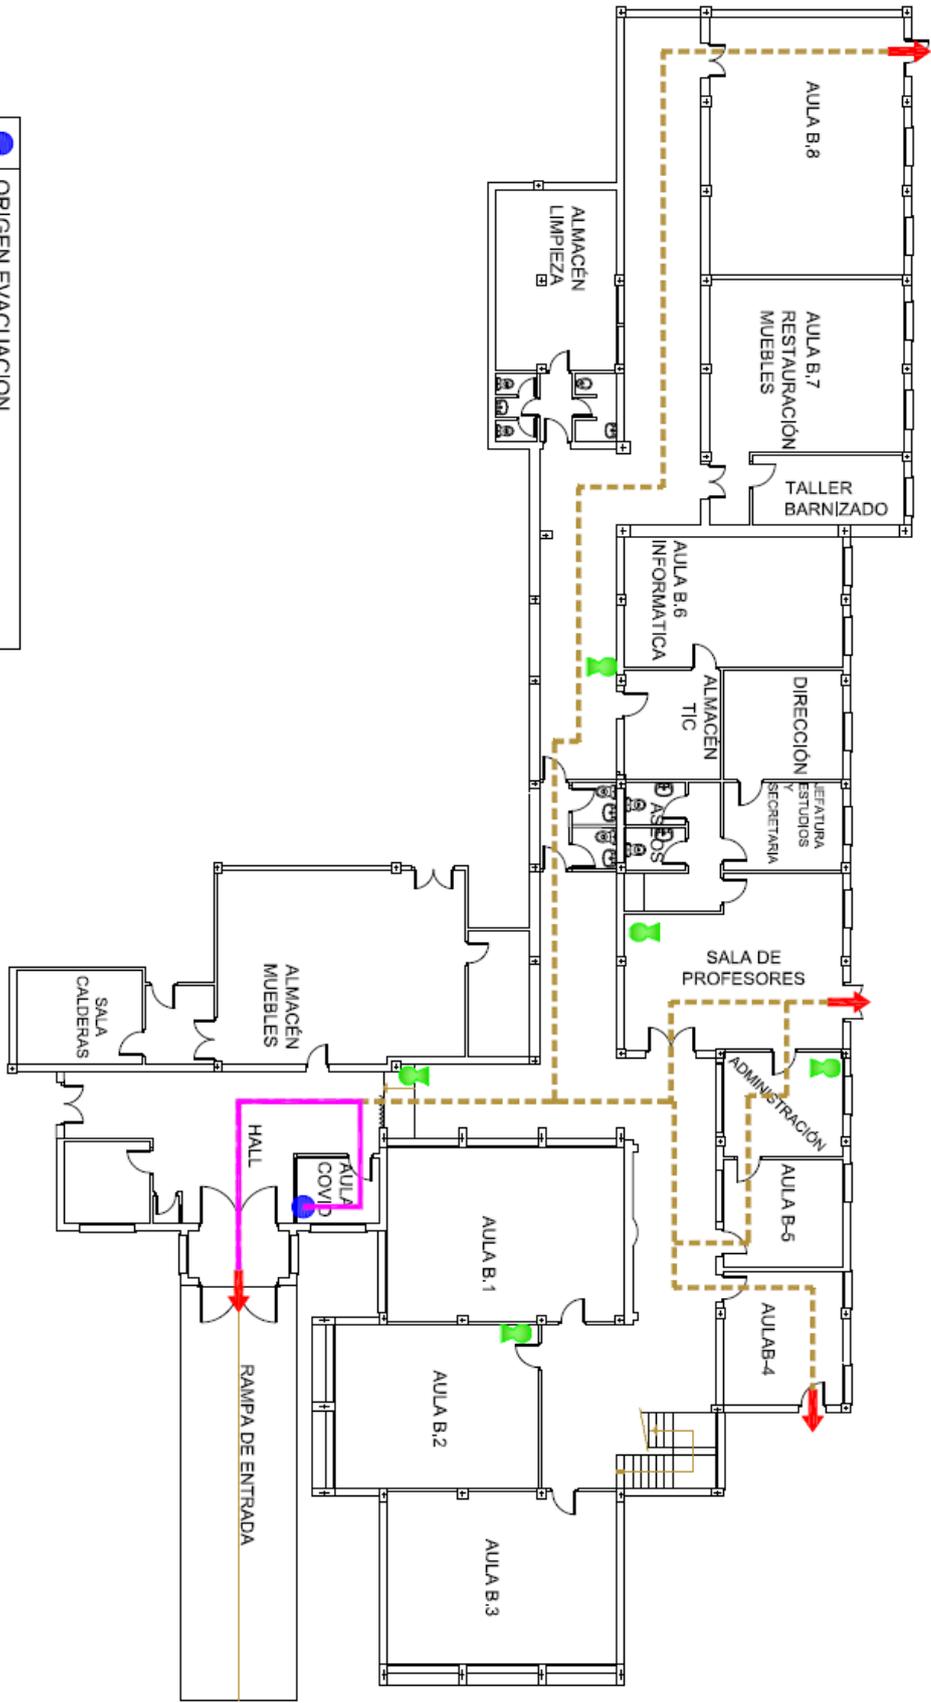

PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA




	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

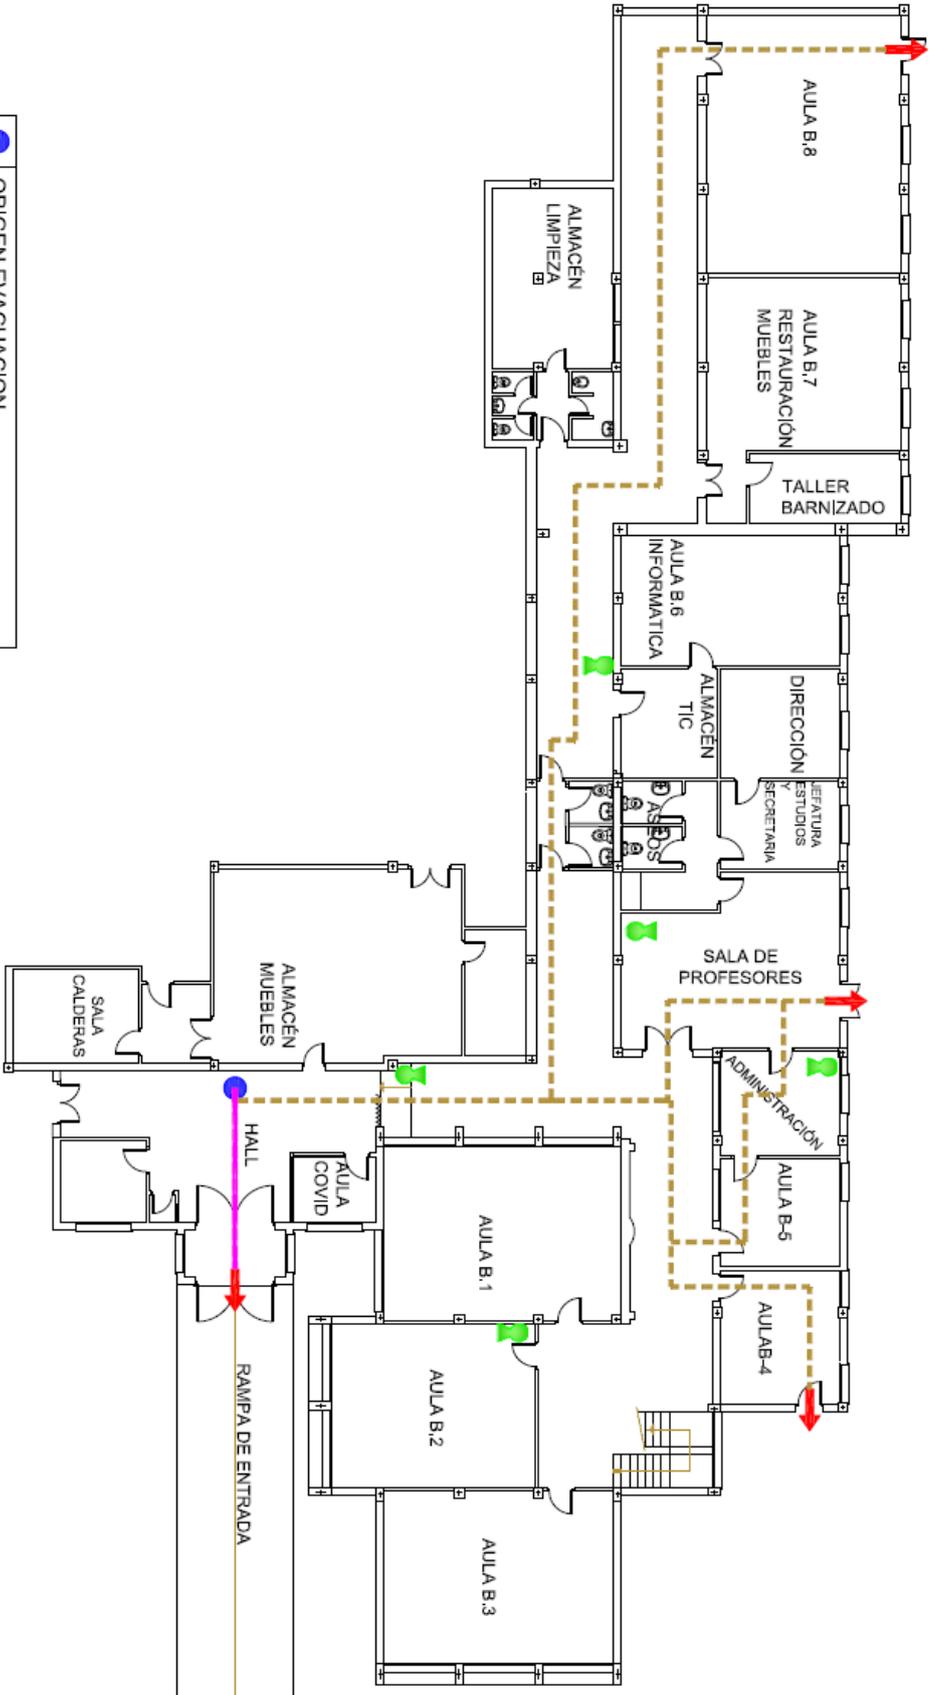

PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA




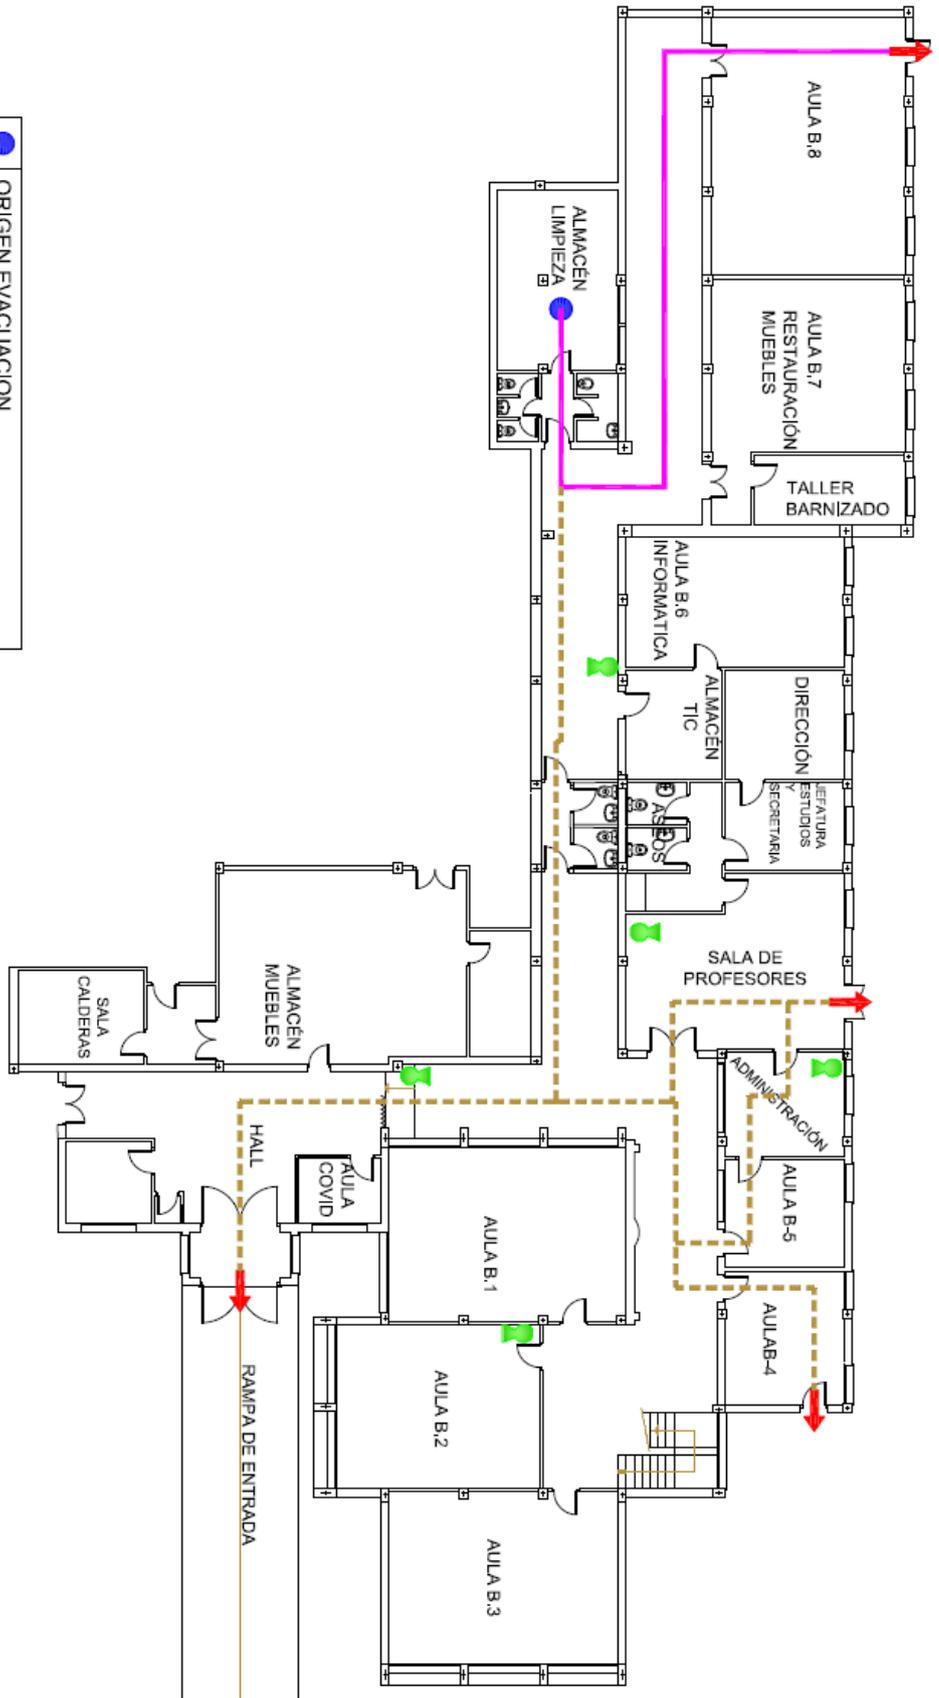

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR


**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**



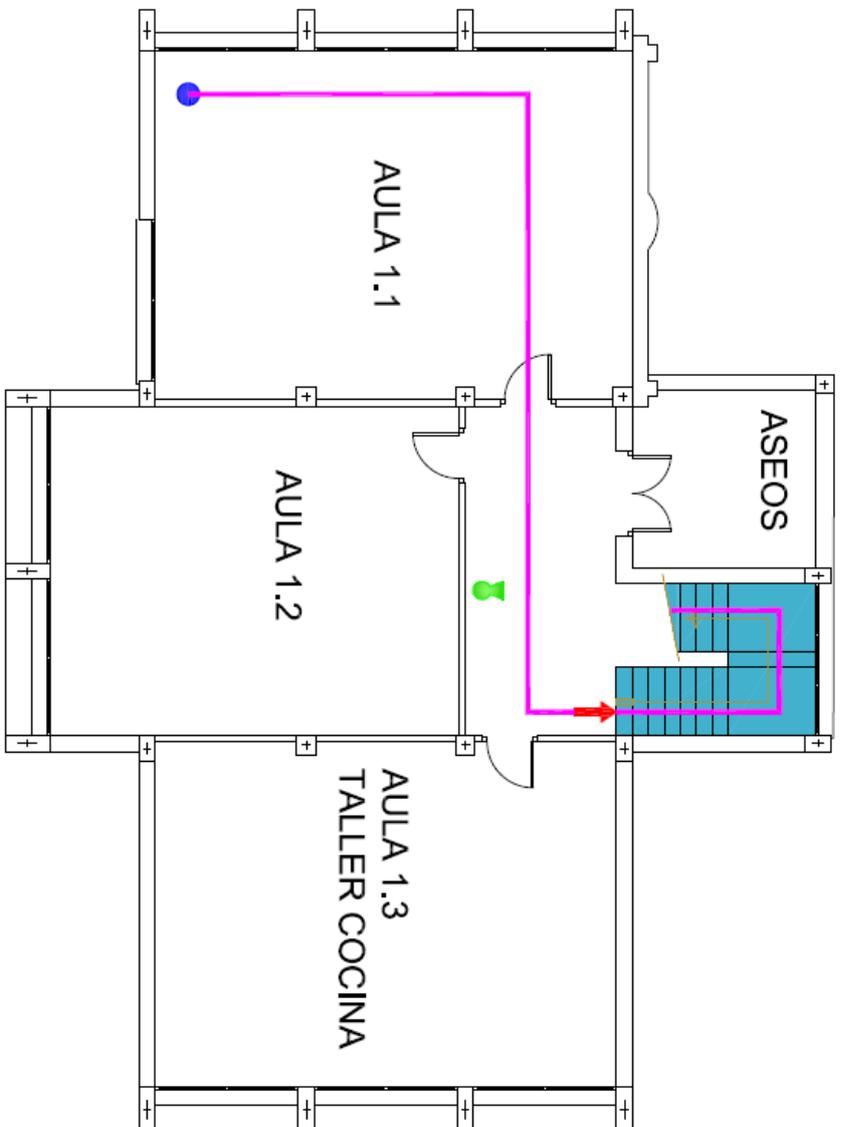

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR


**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**

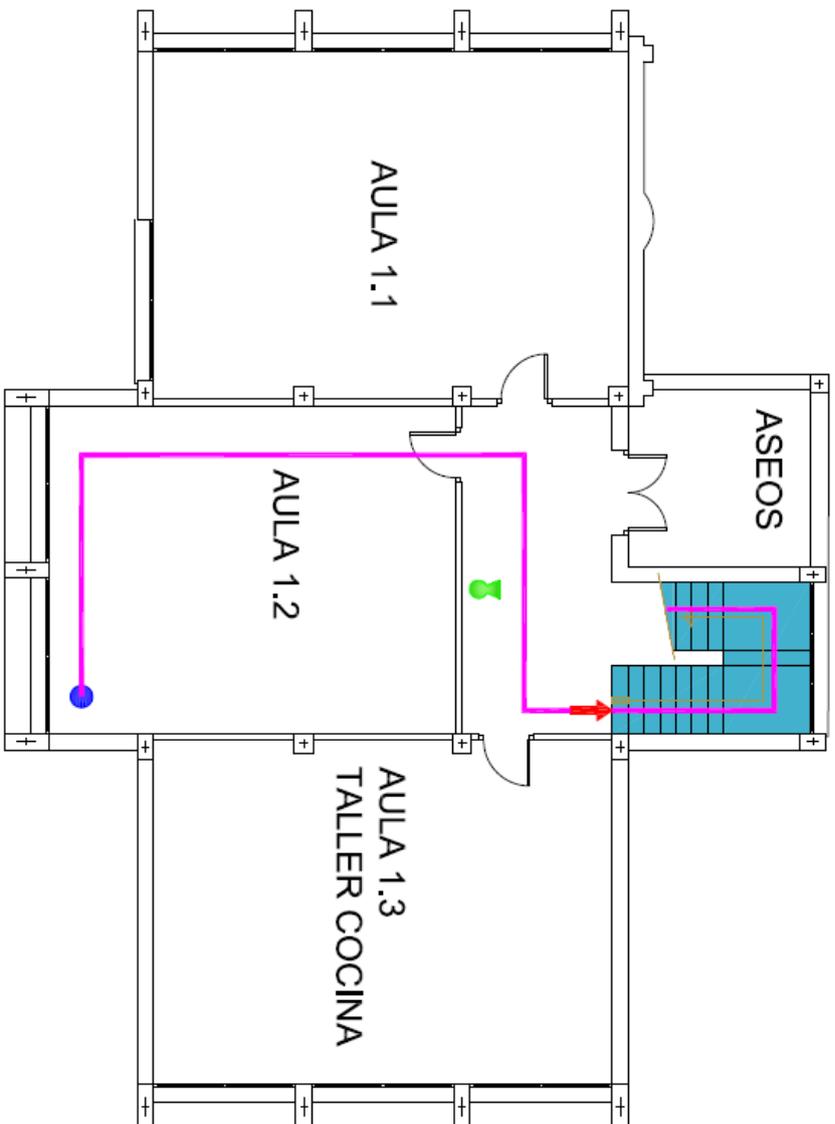

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR


**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**



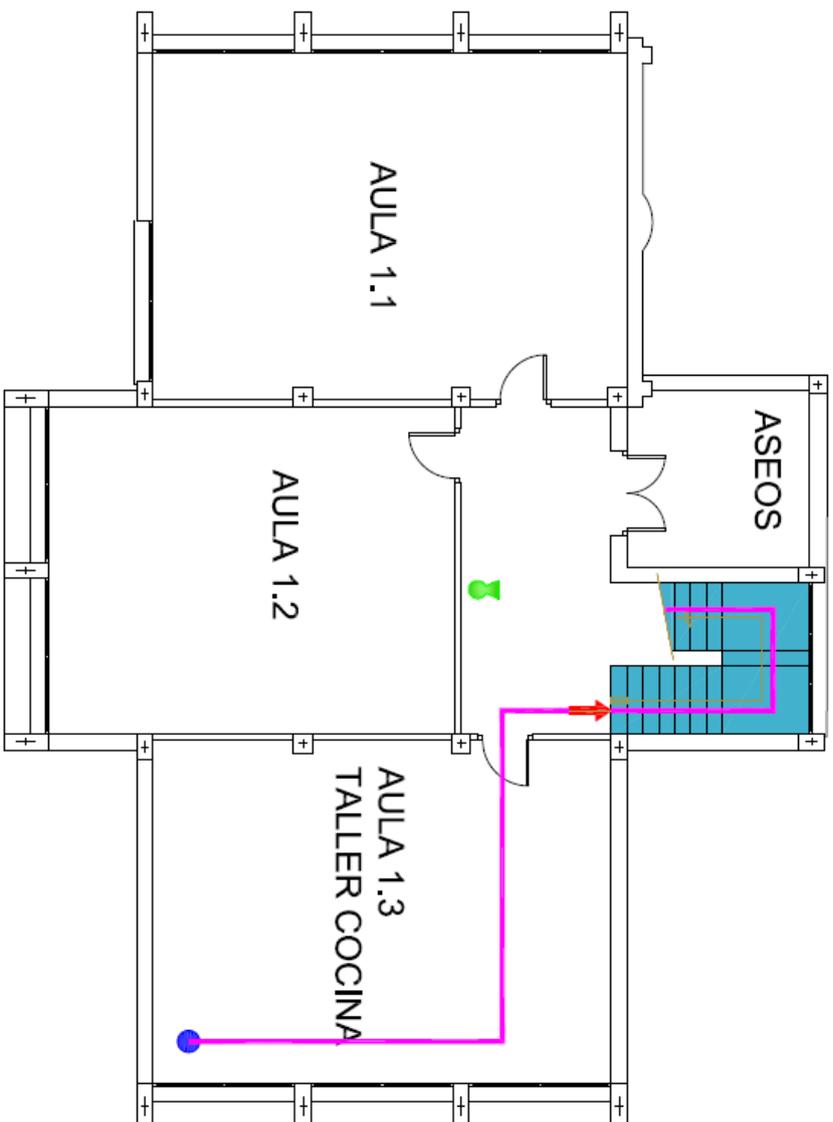

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR


**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**

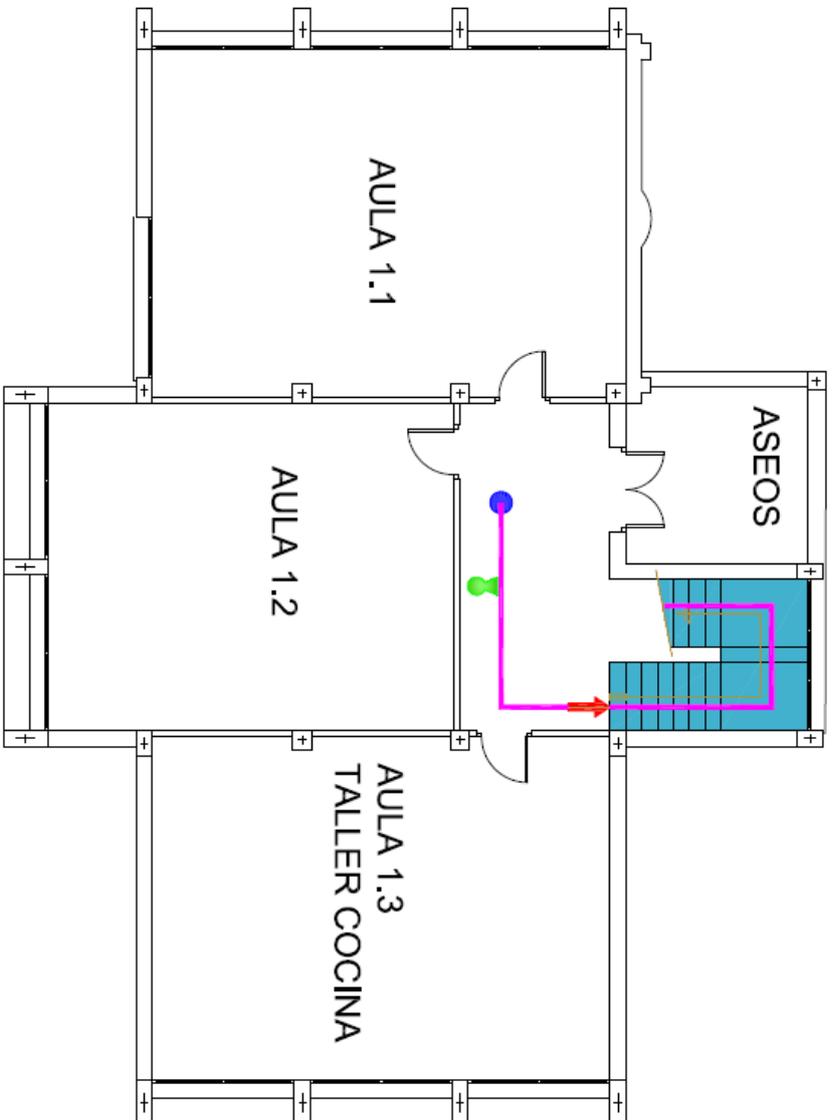

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**




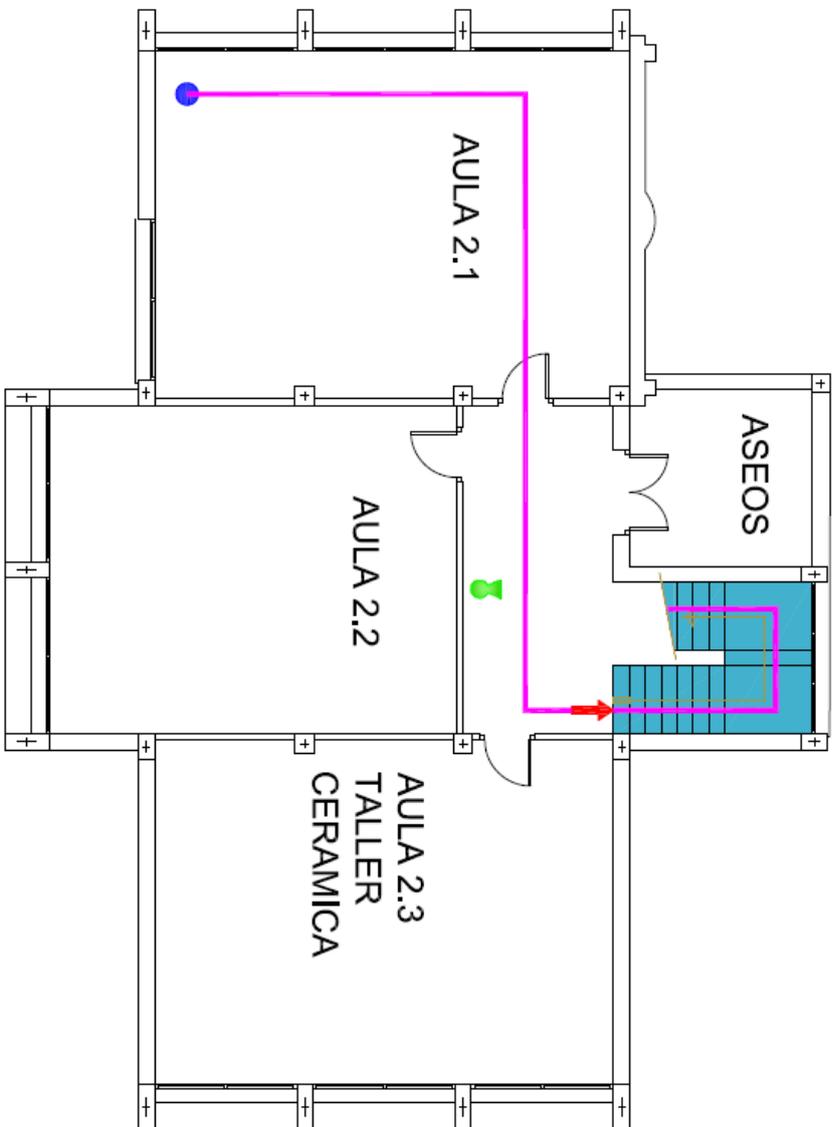

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR


PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA



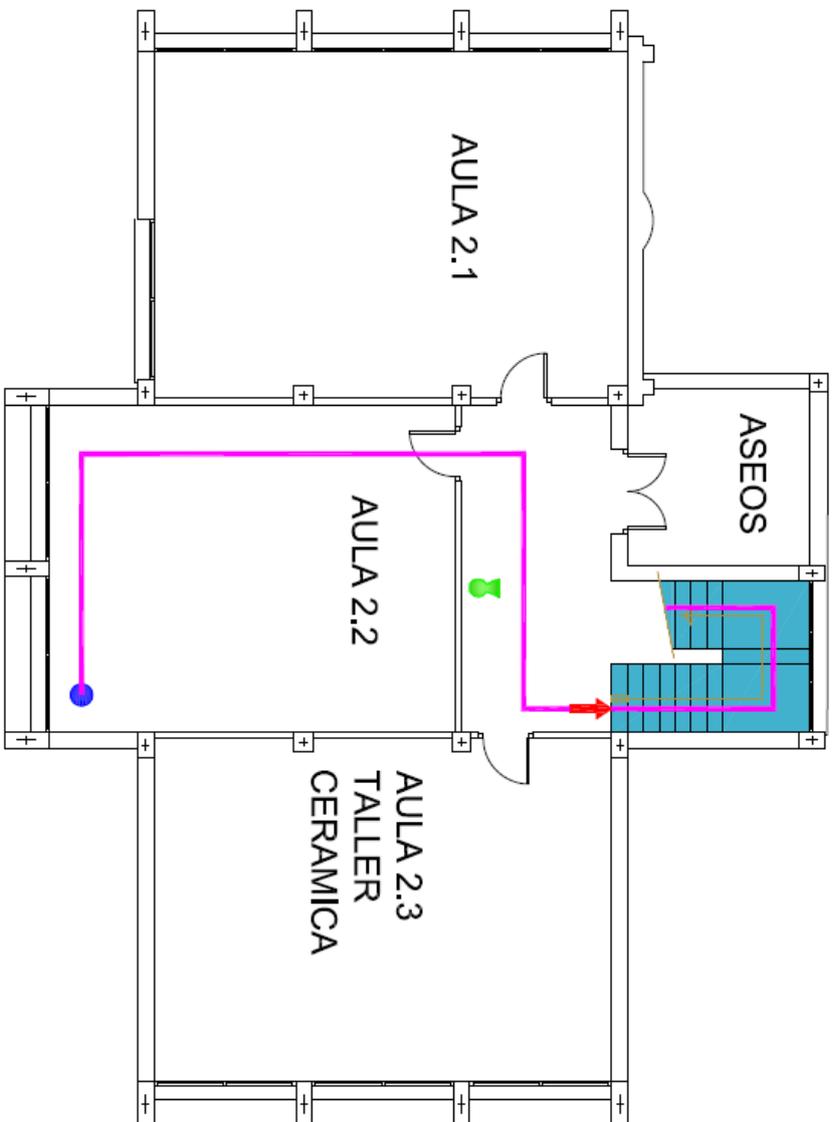

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR


PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
 CENTRO DE FORMACION
 DE PERSONAS ADULTAS
 "ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA

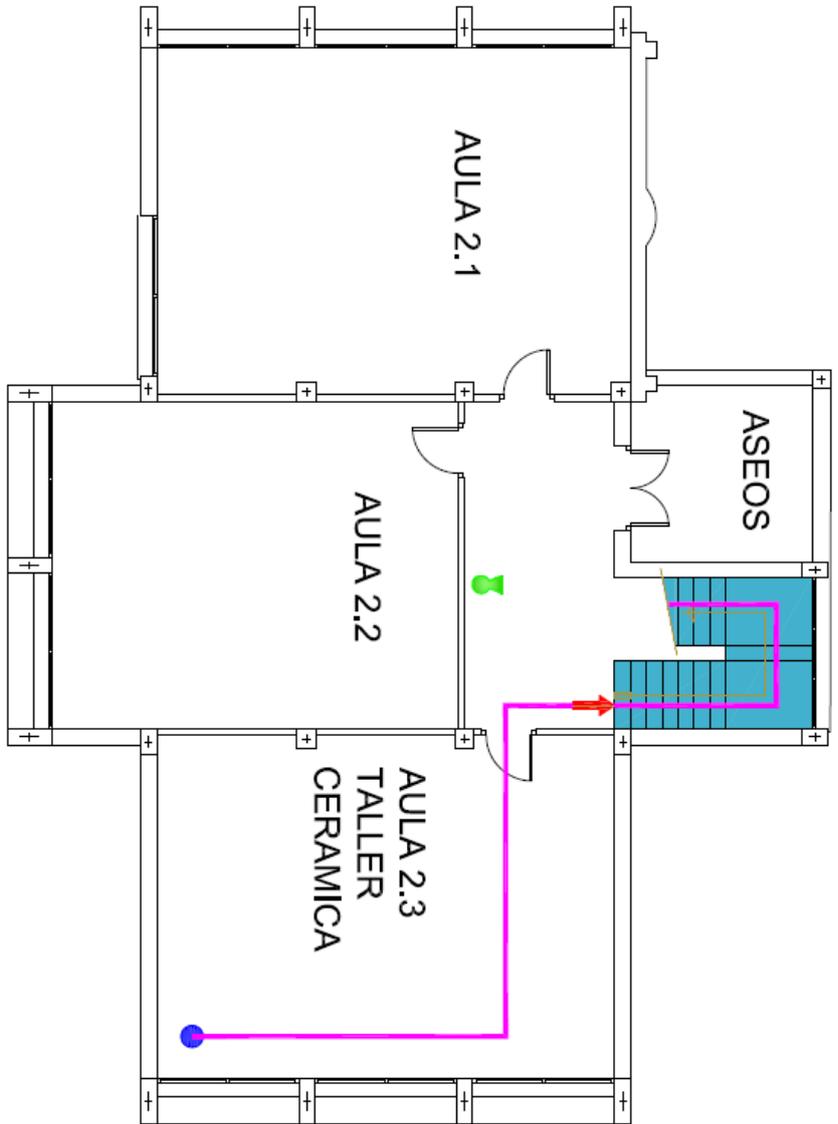

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**



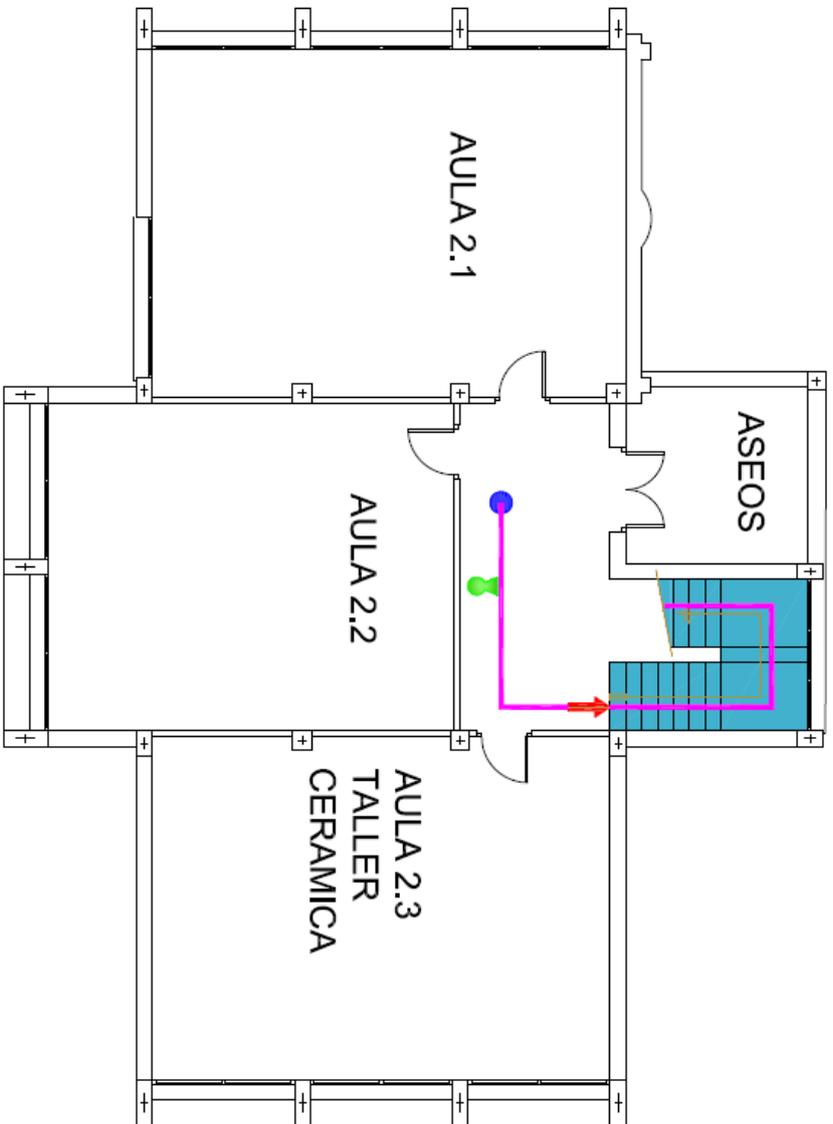

	ORIGEN EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION
	RECORRIDO EVACUACION ALTERNATIVO
	SALIDA EXTERIOR/PLANTA
	ESCALERA EVACUACION
	EXTINTOR

**PLAN DE AUTOPROTECCION Y EVACUACION
CENTRO DE FORMACION
DE PERSONAS ADULTAS
"ANTIGUA ESCUELA ZORITA" REQUENA**

